

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kociánka 109/1,112/1,114/1...**

PSČ, místo: **612 00 Kociánka**

Typ budovy: **bytový dům objekt B**

Plocha obálky budovy: **8214,89 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,43 m²/m³**


Celková energeticky vztažná plocha: **3424,20 m²**

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

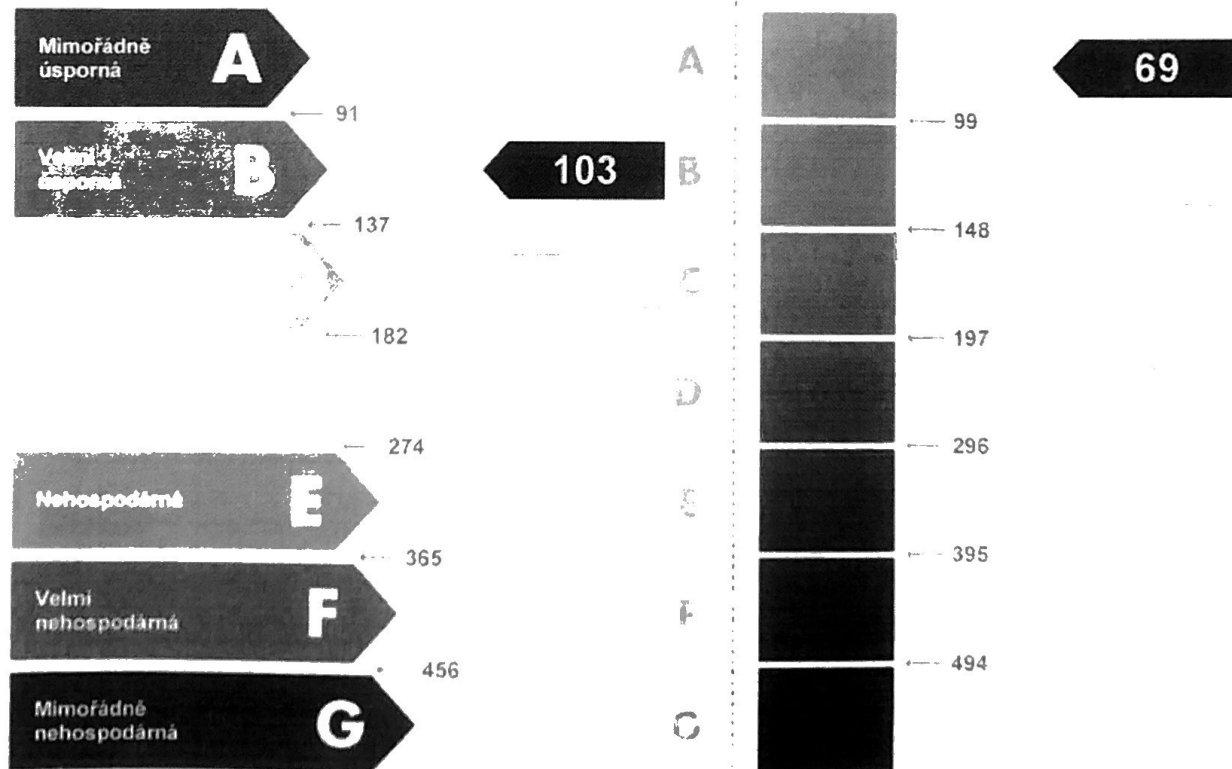

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

353,0

237,4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení / klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



CZT s 50-80% OZE - 304,3

■ Elektřina ze sítě - 48,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² rok)	
A	0,46	56		0			
B							
E							
F						33	
G							14
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		190,2		0,2		114,5	48,1

Zpracovatel: Ing. Jiří Kořínek

Kontakt: Milénova 127/3, 63800 Brno

602711748, jikorinek@volny.cz

Osvědčení č.: 409

Vyhotoveno dne: 16.10.2015

Podpis: