

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



PODÍL ENERGOZDANOSTI NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

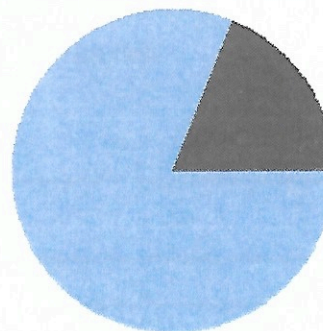

■ CZT - 50% < OZE <= 80%: 213.6
■ elektrická energie: 49.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	Dílčí dodané energie						
	Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)						
	U_{em} W/(m ² ·K)						
A							
B		31.1					
C	0.40					27.5	9.1
D							
E							
F							
G				4.4			
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		113.0		16.2		100.0	33.0

Zpracovatel: **ing. Karel Vrbický**
 Kontakt: **Nám. T.G. Masaryka 24, 53401, Holice v Č.**
603527426 / karel.vrbicky@tiscali.cz

Osvědčení č.: **0742**
 Vyhотовeno dne: **9.9.2014**
 Podpis:

