

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodáření energii, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Kostelní, 2634, 2635, 2636, 2637
PSČ, místo: 407 47, Varnsdorf
K.ú., parcelní č.: Varnsdorf (776971), 5694/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3186

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

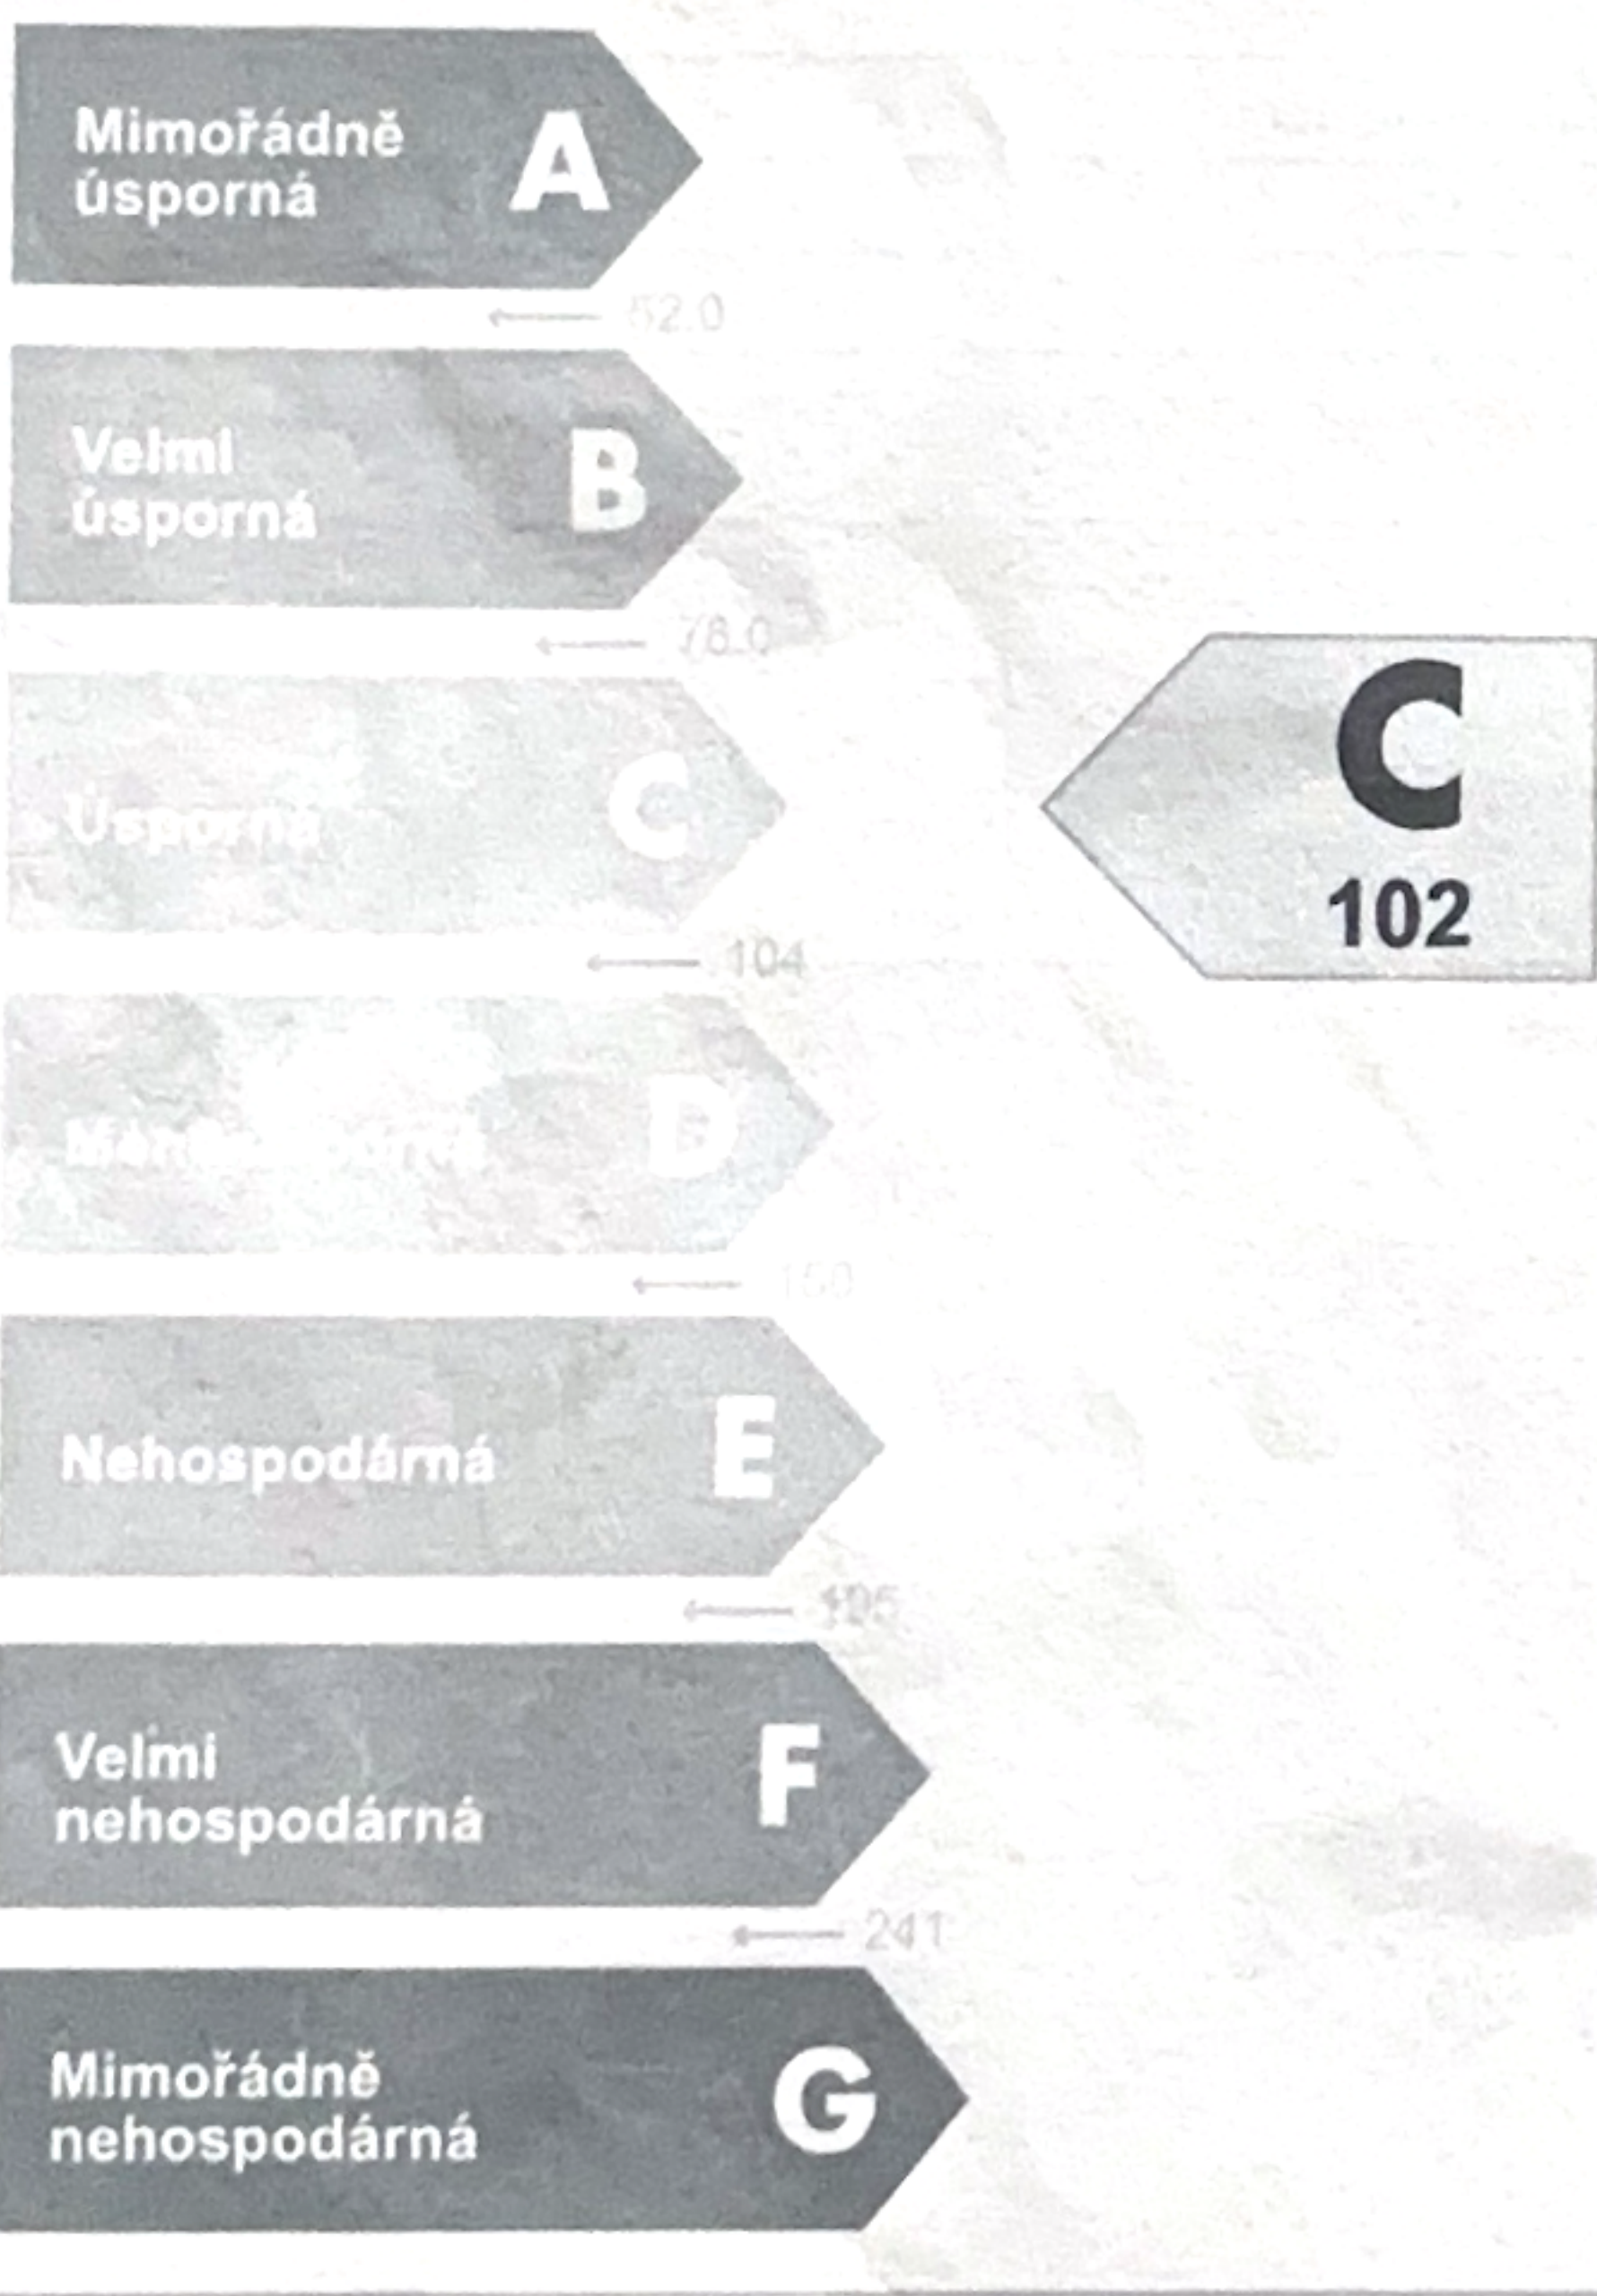

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 327.2
■ elektřina: 11.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.72 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	64.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	106 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	82.4 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.52 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 630016.0
Vyhотовeno dne: 20.08.2024
Podpis: