


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

5352,80	2	
0,26	2	3
6083,11	2	



Neobnovitelná primární energie

Měrné hodnoty

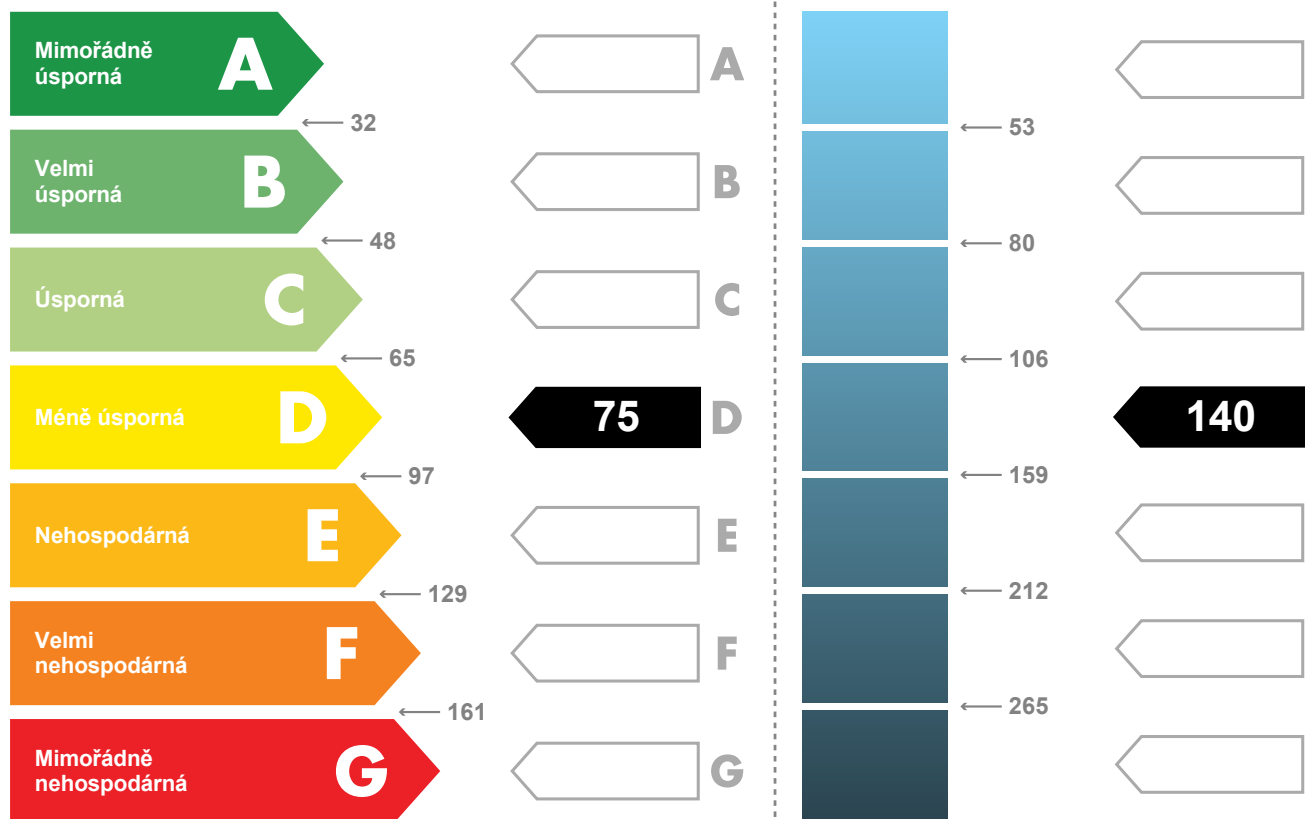

851,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu

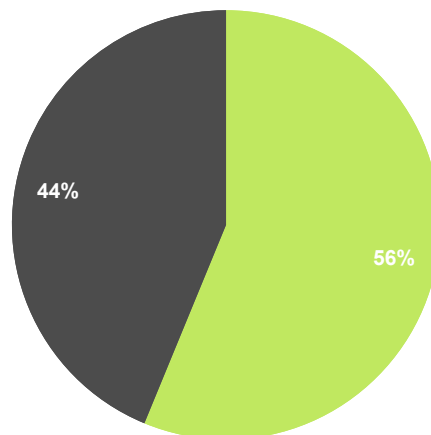

■ CZT do 50% OZE - 255,4
■ Elektřina ze sítě - 198,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em}^2	Dílčí dodané energie					2
A							
B							
C			6			6	
D	0,68	36					26
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu		221,2	39,1			35,0	158,9

ing. Hana Kuklínková

+420 602 761 656

kuklinkova@keabrno.cz

0060

01.11.2015