

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům
Dolní 606
373 82, Včelná
katastrální území Včelná [777382]
parc. č. 723/199



Energetický specialista

Jaroslav Hlávka DiS.
Číslo oprávnění: 1180

Evidenční číslo

730357.0

Datum vydání

29.05.2025

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dolní, 606
PSČ, místo: 373 82, Včelná
K.ú., parcelní č.: Včelná (777382), 723/199
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1031

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

53.7

Velmi
úsporná

B

80.5

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi
nehospodárná

F

248

Mimořádně
nehospodárná

G

C
96.4


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 95
■ elektřina: 2.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	94.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	63.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.03 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Jaroslav Hlávka, DiS.

Osvědčení č.: 1180

Kontakt: jhlavka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 730357.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Včelná	Část obce:	
Ulice:	Dolní	Č.p. / č. or. (č.ev.)	606
Katastrální území:	Včelná (777382)	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	723/199	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:		Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Obvodové stěny bytového domu jsou z cihelných bloků tl. 300 mm opatřených KZS z EPS tl. 100 mm. Podlaha k zemině je izolován EPS tl. 80 mm. Strop pod půdou je izolován MV tl. 200 mm. Střecha je izolována MV tl. 260 mm. Okna jsou z plastových profilů vyplněných tepelně izolačními dvojskly. Bytový dům je vytápěn plynovými kondenzačními kotli. Teplá voda je ohřívána v nepřímotopném zásobníkovém ohříváči o objemu 500l.

Stručný popis technických systémů:

Bytový dům je vytápěn plynovými kondenzačními kotli. Teplá voda je ohřívána v nepřímotopném zásobníkovém ohříváči o objemu 500l.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	3 043,4
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1 410,6
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,46
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	1 031,1
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	23,5

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	vytápěná zóna - byty	2.BD - obytné prostory	☒	☐	20	904,6
Z2	vytápěná zóna - společné prostory	3.BD - prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům mimo garáže	☒	☐	16	126,5
NZ3	nevytápěná zóna - půda	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	---	---	---	---	---	2,2%	---	2,2%
	---	---	---	---	---	2.09	---	2.09
zemní plyn	67,6%	---	---	---	30,2%	---	---	97,8%
	65.6	---	---	---	29.3	---	---	95.0


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	67,6%	---	---	---	30,2%	2,2%	---	100,0%
kWh/m²rok	63,7	---	---	---	28,5	2,0	---	94,1
MWh/rok	65.6	---	---	---	29.3	2.09	---	97.1

Podíl dodané energie dle účelu

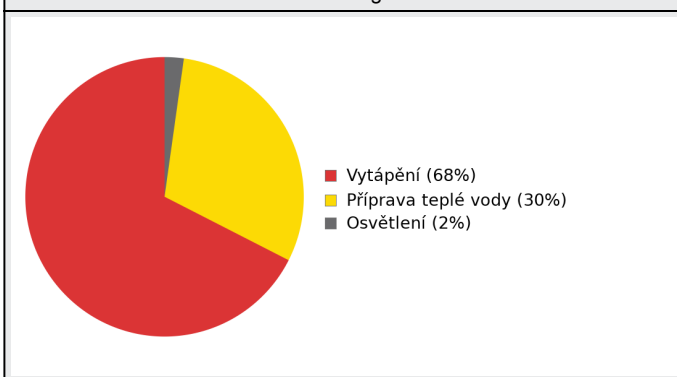

Podíl dodané energie dle energonositele

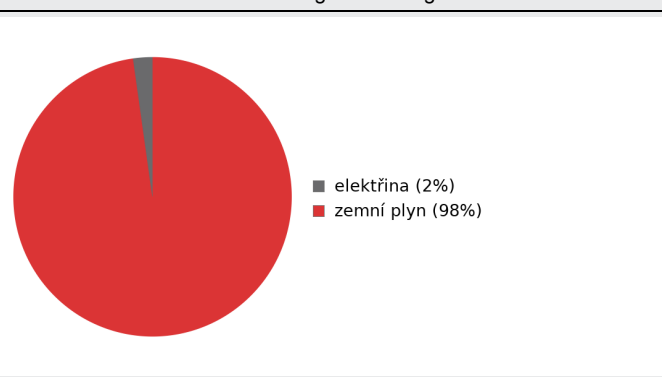

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	---	---	---	---	---	4,4%	---	4,4%
		---	---	---	---	---	4.39	---	4.39
zemní plyn	1,0	66,0%	---	---	---	29,5%	---	---	95,6%
		65.6	---	---	---	29.3	---	---	95.0


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	66,0%	---	---	---	---	29,5%	4,4%	---	100,0%
kWh/m²rok	63,7	---	---	---	---	28,5	4,3	---	96,4
MWh/rok	65.6	---	---	---	---	29.3	4.39	---	99.4

Podíl dodané energie dle účelu

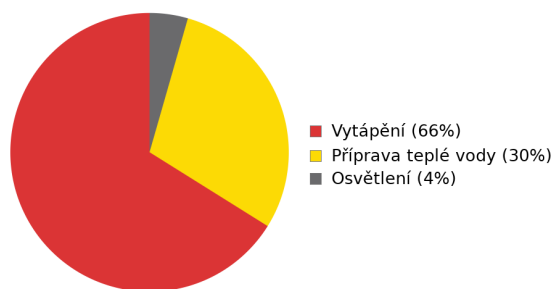


Podíl dodané energie dle energonositele

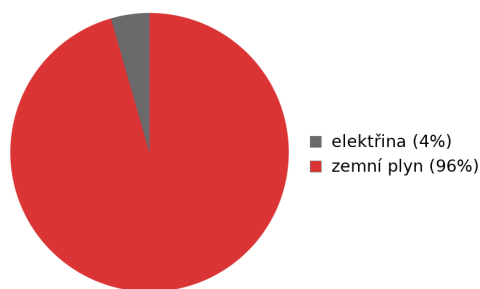


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOISITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	17.5	15.1	11.0	3.33	2.62	2.52	2.60	2.63	2.65	6.05	13.0	18.1
elektřina	0.24	0.19	0.18	0.14	0.13	0.11	0.11	0.14	0.16	0.21	0.23	0.24
zemní plyn	17.2	14.9	10.8	3.18	2.49	2.41	2.49	2.49	2.49	5.85	12.8	17.8

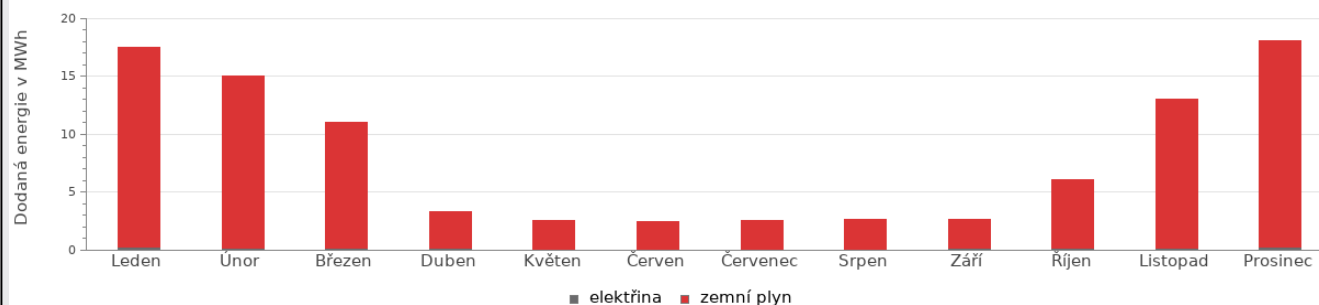Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	17.5	15.1	11.0	3.33	2.62	2.52	2.60	2.63	2.65	6.05	13.0	18.1
Vytápění	14.8	12.6	8.33	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.35	10.4	15.3
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	2.49	2.25	2.49	2.41	2.49	2.41	2.49	2.49	2.41	2.49	2.41	2.49
Osvětlení	0.24	0.19	0.18	0.14	0.13	0.11	0.11	0.14	0.16	0.21	0.23	0.24

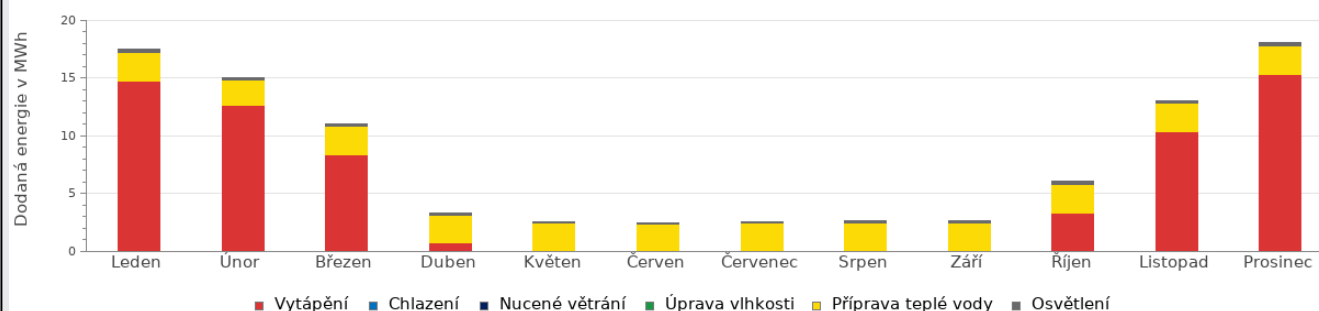
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	53.3	Solární zisky	MWh/rok	28.3
Větrání		21.2	Vnitřní zisky - lidé		8.82
Netěsnosti obálky - infiltrace		20.5	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		5.91
Celkem		95.0	Celkem		43.0

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	51,9	kWh/m ² .rok	50,4
-----------------------------	---------	------	-------------------------	------

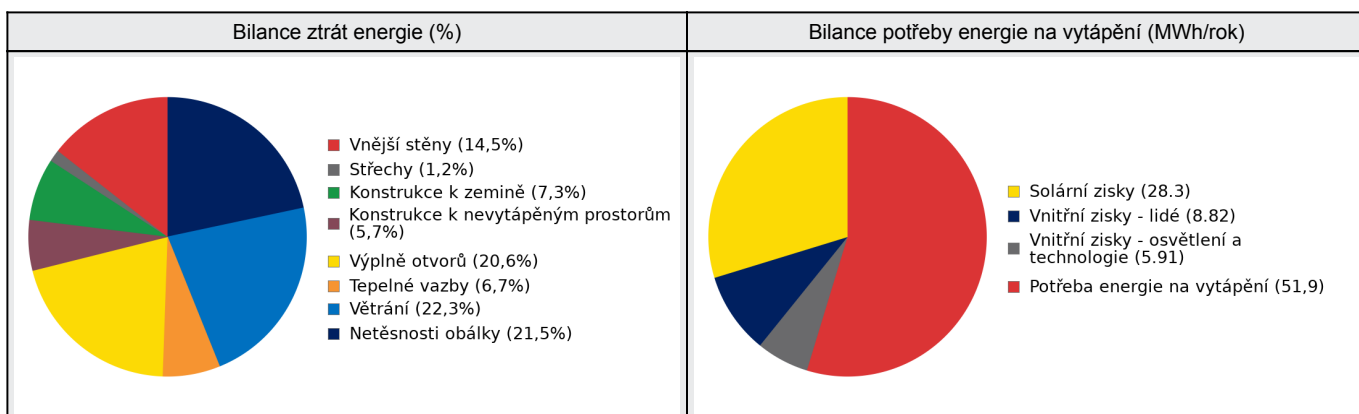**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ _i	----	A _j	U _j	U _{Nj}	U _{Rj}	
Ozn.	Název	°C	----	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				542,1				
STN-1	Stěna obvodová - Z (Z1)	20	EXT	141,3	0,275	0,30	0,30	92%
STN-1	Stěna obvodová - Z (Z2)	16	EXT	16,4	0,275	0,40	0,40	69%
STN-2	Stěna obvodová - S (Z1)	20	EXT	108,6	0,275	0,30	0,30	92%
STN-3	Stěna obvodová - V (Z1)	20	EXT	151,4	0,275	0,30	0,30	92%
STN-3	Stěna obvodová - V (Z2)	16	EXT	15,9	0,275	0,40	0,40	69%
STN-4	Stěna obvodová - J (Z1)	20	EXT	108,6	0,275	0,30	0,30	92%

STŘECHY				67,4				
STR-7	Střecha šikmá - Z (Z1)	20	EXT	28,6	0,188	0,24	0,24	78%
STR-7	Střecha šikmá - Z (Z2)	16	EXT	5,6	0,188	0,32	0,32	59%
STR-8	Střecha šikmá - V (Z1)	20	EXT	33,2	0,188	0,24	0,24	78%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				343,7				
PDL(z)-5	Podlaha k zemině (Z1)	20	ZEM	278,3	0,445	0,45	0,45	99%
PDL(z)-5	Podlaha k zemině (Z2)	16	ZEM	65,4	0,445	0,60	0,60	74%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				281,3				
STR-6	Strop pod půdou (Z1-Z3)	20	NZ3	255,2	0,225	0,30	0,30	75%
STR-6	Strop pod půdou (Z2-Z3)	16	NZ3	26,1	0,225	0,40	0,40	56%

VÝPLNĚ OTVORŮ				176,1				
VYP-11	D1 - V (Z2)	16	EXT	2,0	1,223	2,30	2,20	56%
VYP-12	O1 - Z (Z1)	20	EXT	10,6	1,185	1,50	1,50	79%
VYP-13	O1 - S (Z1)	20	EXT	21,2	1,185	1,50	1,50	79%
VYP-14	O1 - V (Z1)	20	EXT	10,6	1,185	1,50	1,50	79%
VYP-15	O1 - J (Z1)	20	EXT	21,2	1,185	1,50	1,50	79%
VYP-16	O2 - Z (Z1)	20	EXT	16,8	1,206	1,50	1,50	80%
VYP-17	O2 - V (Z1)	20	EXT	16,8	1,206	1,50	1,50	80%
VYP-18	O3 - Z (Z1)	20	EXT	21,0	1,199	1,50	1,50	80%
VYP-19	O3 - V (Z1)	20	EXT	14,0	1,199	1,50	1,50	80%
VYP-20	O4 - Z (Z2)	16	EXT	5,8	1,203	2,00	2,00	60%
VYP-21	O5 - Z (Z1)	20	EXT	2,8	1,212	1,50	1,50	81%

VYP-22	O5 - S (Z1)	20	EXT	2,8	1,212	1,50	1,50	81%
VYP-23	O5 - V (Z1)	20	EXT	2,8	1,212	1,50	1,50	81%
VYP-24	O5 - J (Z1)	20	EXT	2,8	1,212	1,50	1,50	81%
VYP-25	O6 - S (Z1)	20	EXT	7,6	1,191	1,50	1,50	79%
VYP-26	O6 - J (Z1)	20	EXT	7,6	1,191	1,50	1,50	79%
VYP-27	O7 - Z (Z1)	20	EXT	5,0	1,220	1,40	1,40	87%
VYP-28	O7 - V (Z1)	20	EXT	5,0	1,220	1,40	1,40	87%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,050	---	0,020	250%
--------------------------------------	--	-----	-------	-----	-------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
kW	MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí			
	MWh/rok								
K-1	plynové kondenzační kotle	92	zemní plyn	65.6	100	---	Z1: 90% Z2: 90%	Z1: 88% Z2: 88%	100%
									51.9

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí
									MWh/rok
K-1	plynové kondenzační kotle	92	zemní plyn	29.3	100	---	TVsys 1: 84,1	433,84	100,0
									29.3

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Byt - umělé osvětlení	LED - bez uvedení měrného výkonu	785,36	46	0,86	1,00	1,00	1,00
Z2 (L1)	společné prostory - umělé osvětlení	LED - bez uvedení měrného výkonu	120,55	41	0,86	0,90	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Pro snížení energetické náročnosti se při návrhu opatření nabízí instalace fotovoltaické elektrárny na střešním plášti.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Vzhledem k rozsahu stavby není doporučeno instalování kogenerační jednotky.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	SZTE - se v lokalitě objektu nenachází
KROK 4	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	Instalace tepelného čerpadla není doporučena.

NAVŘZENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření		Pro snížení energetické náročnosti se při návrhu opatření nabízí instalace fotovoltaické elektrárny na střešním plášti.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie	
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok		
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok		
Hodnocená budova	73,09	94,14	96,37		
	75.4	97.1	99.4		
Soubor navržených opatření	73,09	0,00	0,00		
	75.4	0.00	0.00		
Dosažená úspora energie	0,00	94,14	96,37	-	
	0.00	97.1	99.4		

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - vytápěná zóna - byty (obytná zóna)	904,6	70,6	3
	Z2 - vytápěná zóna - společné prostory (obytná zóna)	126,5		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				0,41	0,45	---
---	---------------------	-------------------	--	--	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				94,14	134,00	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	-------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				96,37	135,05	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	-------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.5 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Jaroslav Hlávka, DiS.	Číslo oprávnění:	1180
Telefon:	+420 603 859 617	E-mail:	jhlavka@seznam.cz


URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

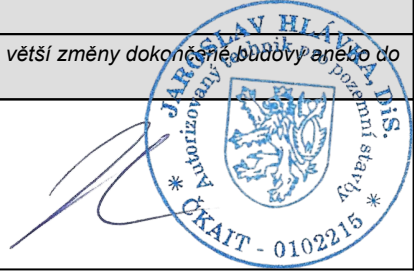Evidenční číslo průkazu:	730357.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	29.05.2025		
Platnost průkazu do:	29.05.2035		