

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Pod Kotlářkou , k.ú. 729051,**

p.č. 4750, 4753, 4754

PSČ, místo: **150 00, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **5110.9** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.59** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2467.6** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

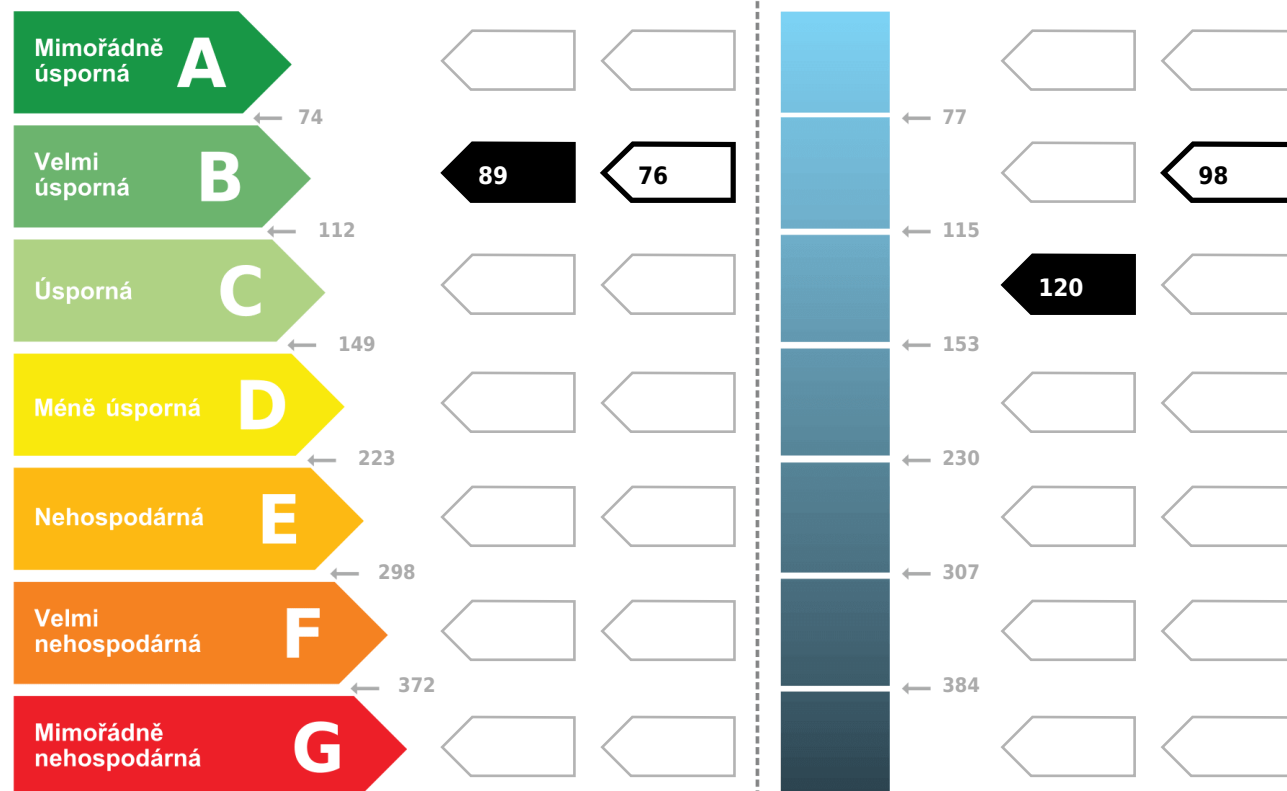

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

218.5

296.8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

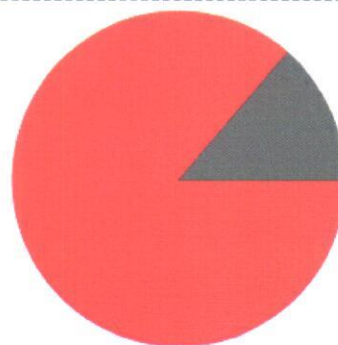

■ zemní plyn: 188.6
■ elektrická energie: 29.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A	0.23	44.7					
B	0.27	57.3					1.7
C						28.2	
D							
E							
F				0.59			
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		141.3	1.9	1.4		69.5	4.2

Zpracovatel: Ing. Jiří Samec

Kontakt: Vlčkovická 57/3, 500 04, Hradec Králové
+420 774 485 578 / jirka.samec@gmail.com

Osvědčení č.: 1789

Vyhotoveno dne: 26. 8. 2020

Podpis: