



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOZOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

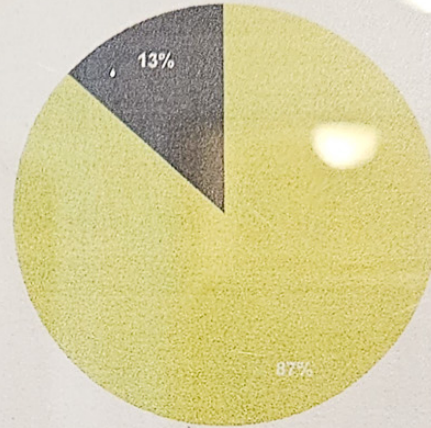

■ Soustava CZT > 80% - 415,4  
■ Elektrina ze sítě - 63,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)					
Mimorádně úsporná							
<b>A</b>				<b>13</b>			
<b>B</b>							
<b>C</b>		<b>83</b>				<b>31</b>	<b>4</b>
<b>D</b>	<b>0,43</b>						
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimorádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>303,1</b>		<b>49,0</b>		<b>112,3</b>	<b>14,3</b>

Zpracovatel: Ing. Pavel Vývoda

Kontakt: 773803335

info@green-penb.cz



Osvědčení č.: 1159

Vyhotoveno dne: 09.11.2014

Podpis: