

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: č.p. 372 tř. Osvobození a 373 ul. Legionářů

PSČ, místo: 261 01 Příbram VII

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2710,5 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,38 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 2347,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

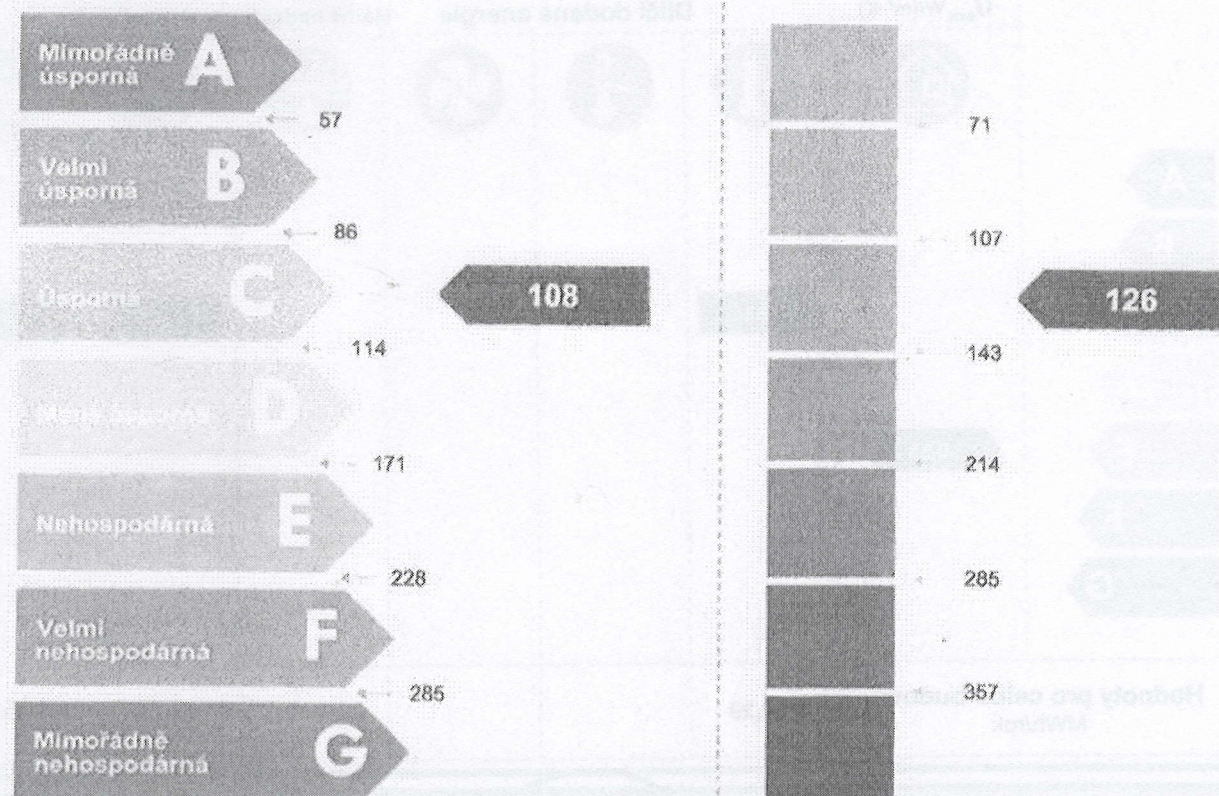

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

253,474

295,846

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 21,2

Dálkové teplo: 232,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty		
					kWh/(m ² ·rok)		
A							
B							
C		83				16	9
D							
E	0,55						
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		194,29				38,00	21,19

Zpracovatel: Ing. Pavel Vrátný
Kontakt: portyr@centrum.cz
26101 Příbram



Osvědčení č.: 1398
Vyhотовeno dne: 2.12.2015
Podpis: