


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

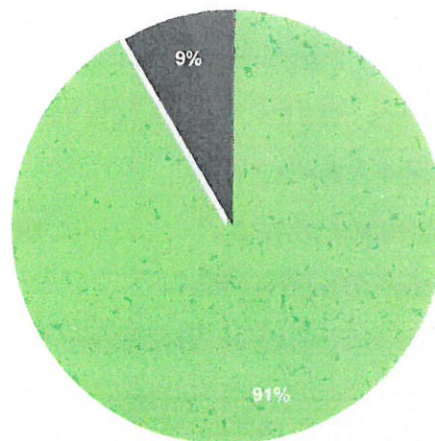

■ Soustava CZT > 80% - 462,5
■ Elektřina ze sítě - 43,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A				14			
B							
C							4
D						33	
E	0,89	163					
F							
G							
Mimořádně nehecsoužárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		384,5		34,0		78,5	8,5

Zpracovatel: Ing. Josef Kšíkal, Ph.D.

Kontakt: jksikal@seznam.cz

Osvědčení č.: 1156

Vyhotoveno dne: 23.12.2014

Podpis:

[Handwritten signature]

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Borovanského 2219/9**

PSČ, místo: **155 00 Praha 5 - Stodůlky**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1571,00 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,24 m²/m³**

Celková energeticky vztahná plocha: **2358,00 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

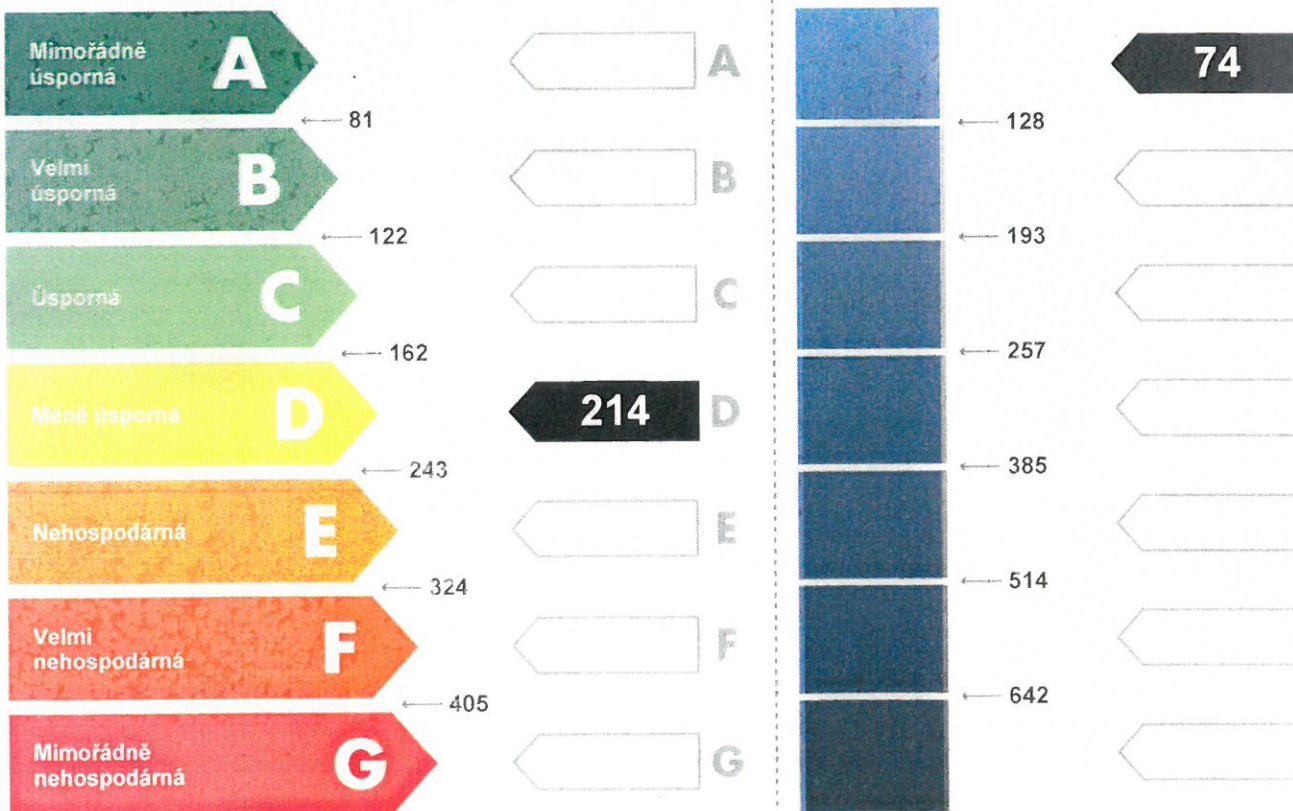

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

505,5

175,3