

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** U školky 1467  
**PSČ, místo:** 268 01 Hořovice  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Plocha obálky budovy:** 3667,0 m<sup>2</sup>  
**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
**Energeticky vztázná plocha:** 3524,7 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)


**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

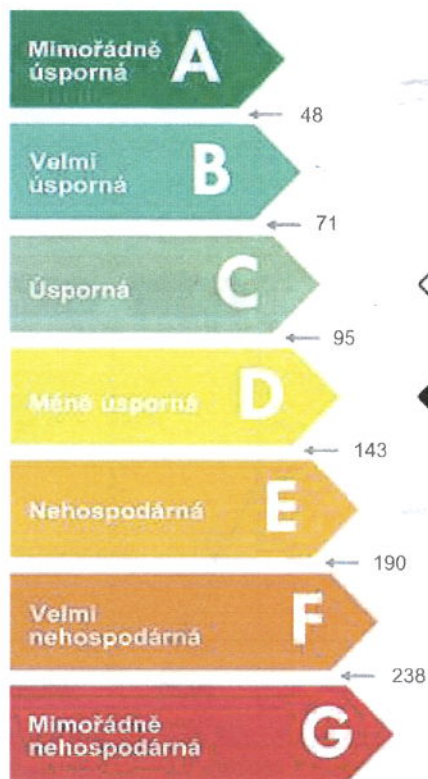

Dop.

106

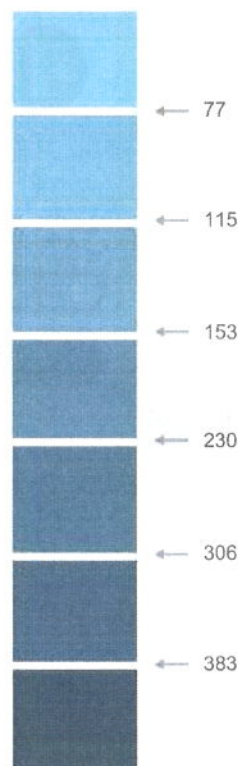

Dop.

165

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

373,442

582,276


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGOINOVITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 90,3  
Zemní plyn: 283,2

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné úsporní							
A							
B							
C		Dop.				17 / Dop.	26 / Dop.
D	Dop.	63					
E	0,58						
F							
G							
Mimořádné neefektivní							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		223,17				60,31	89,96

**Zpracovatel:** Ing. Pavel Vrátný  
**Kontakt:** portyr@centrum.cz  
603463586

**Osvědčení č.:** 0277  
**Vyhotoveno dne:** 29.11.2014  
**Podpis:**