



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb.

## BYTOVÝ DŮM

Plzeňská 86, Počaply, 267 01 Králův Dvůr

Kontaktní osoba:

**Ing. Jan Škoda**

email: [jan.skoda@centrum.cz](mailto:jan.skoda@centrum.cz)

tel: 608 913 596

Vedeno pod č. zakázky:

**17-0161-F-JS**

Odpovědný energetický specialista:

**Ing. Jan Škoda**

MPO č. oprávnění: 1559



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evld. č.: 121989.0

Ulice, číslo: Píseňská 86

PSČ, místo: 267 01 Králův Dvůr - Počaply

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1273,3 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: 0,46 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Energeticky vztázná plocha: 867,2 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

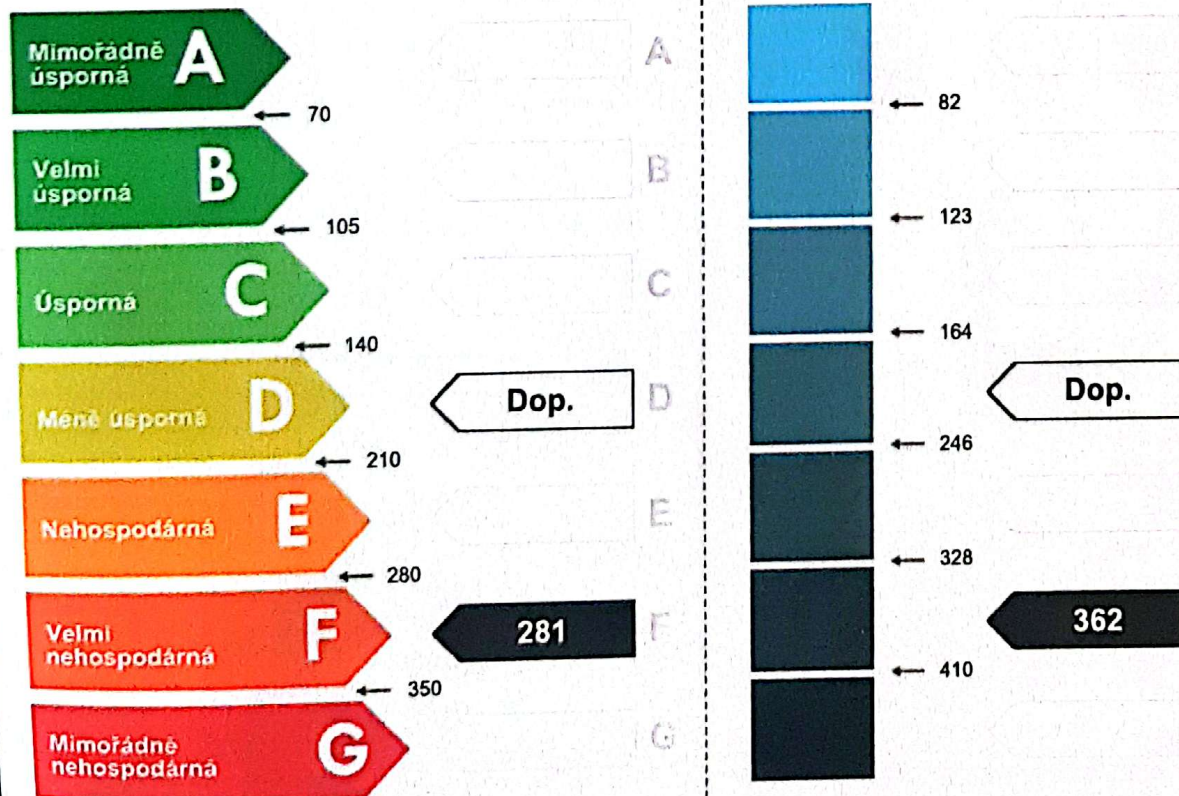

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

243,588

314,079

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOINOVATIVNOSTI NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

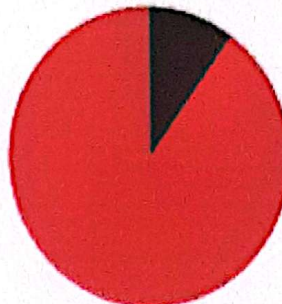

■ Elektřina ze sítě: 24,3  
■ Zemní plyn: 219,3

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné uspokojení	A						
	B						
	C						5 / Dop.
	D	Dop.	Dop.			23 / Dop.	
	E						
	F		253				
Mimořádné neuspokojení	G	0,96					
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		219,82				19,64	4,13

Zpracovatel: Ing. Jan Škoda  
Kontakt: Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9  
(+420) 608 913 596; jan.skoda@centrum.cz

Osvědčení č.: 1559  
Vyhотовeno dne: 14. 11. 2017  
Podpis:

