

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 289072.0

Ulice, číslo: Hliniště 313/4

PSČ, místo: 619 00 Brno

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 392,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,78 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 179,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



91 / Dop.

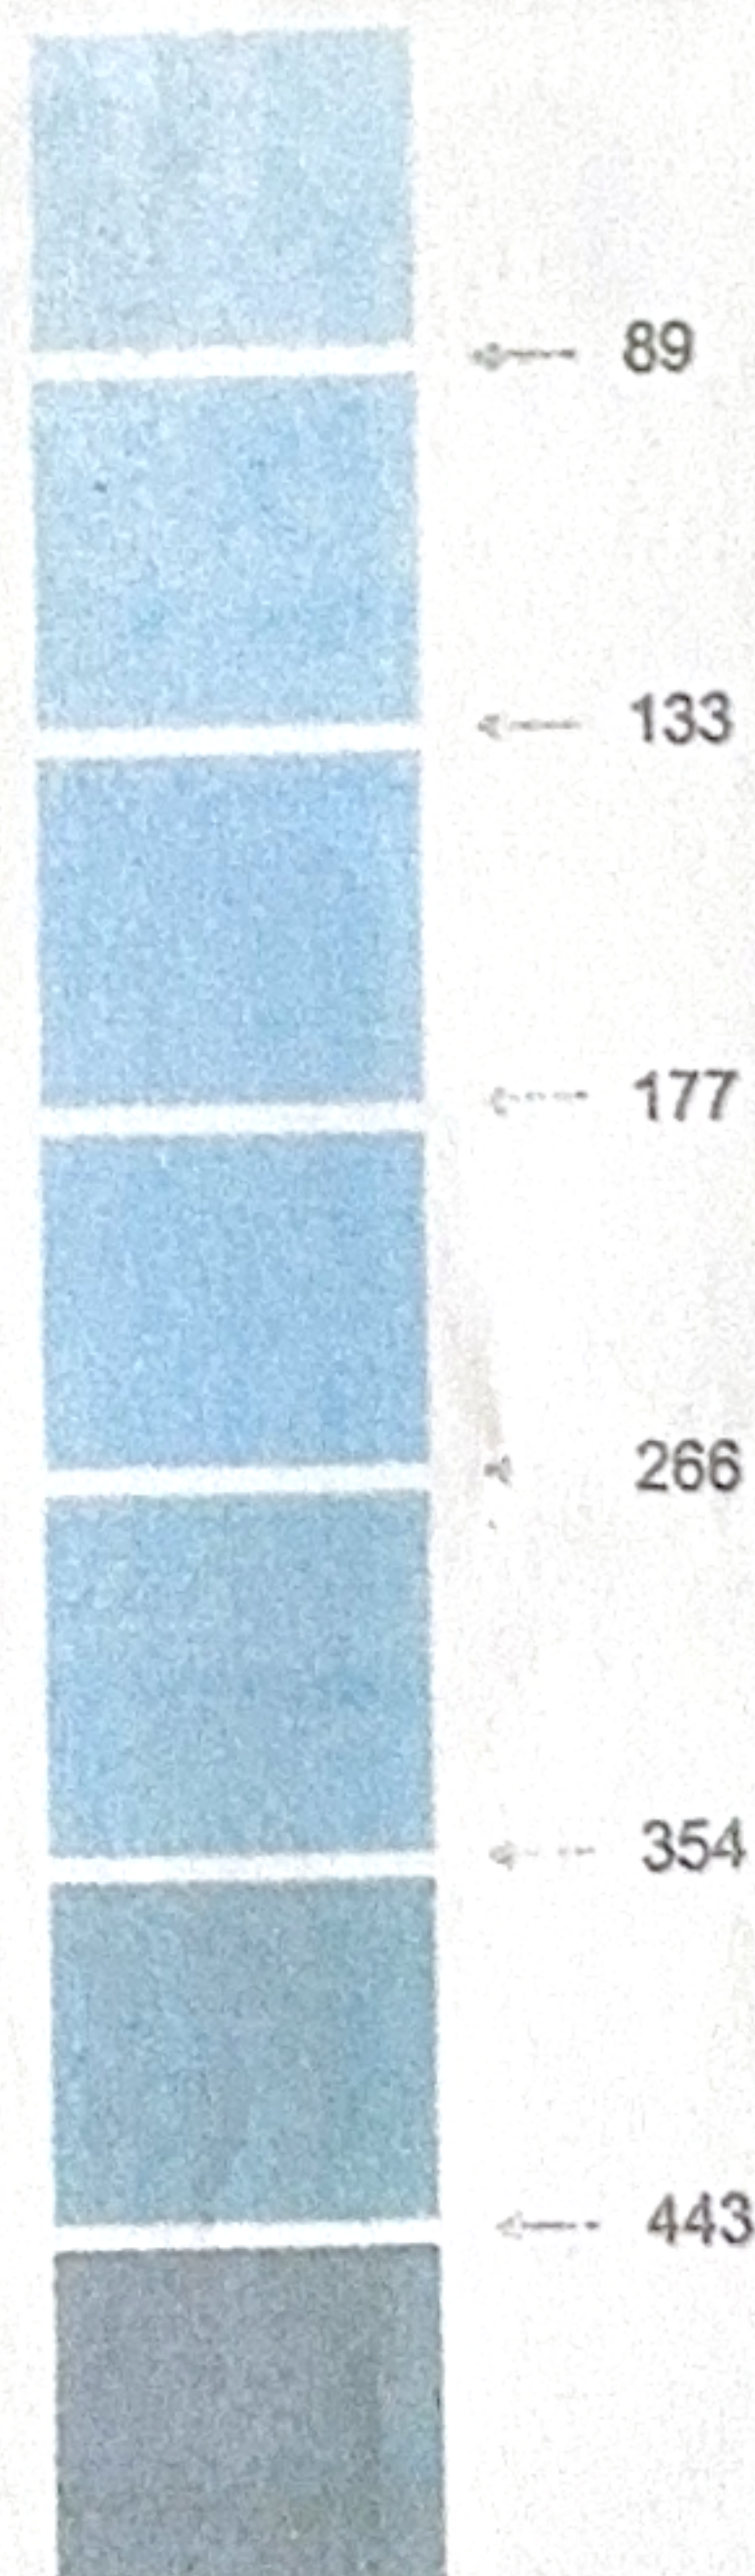

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

16,261


44,519

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

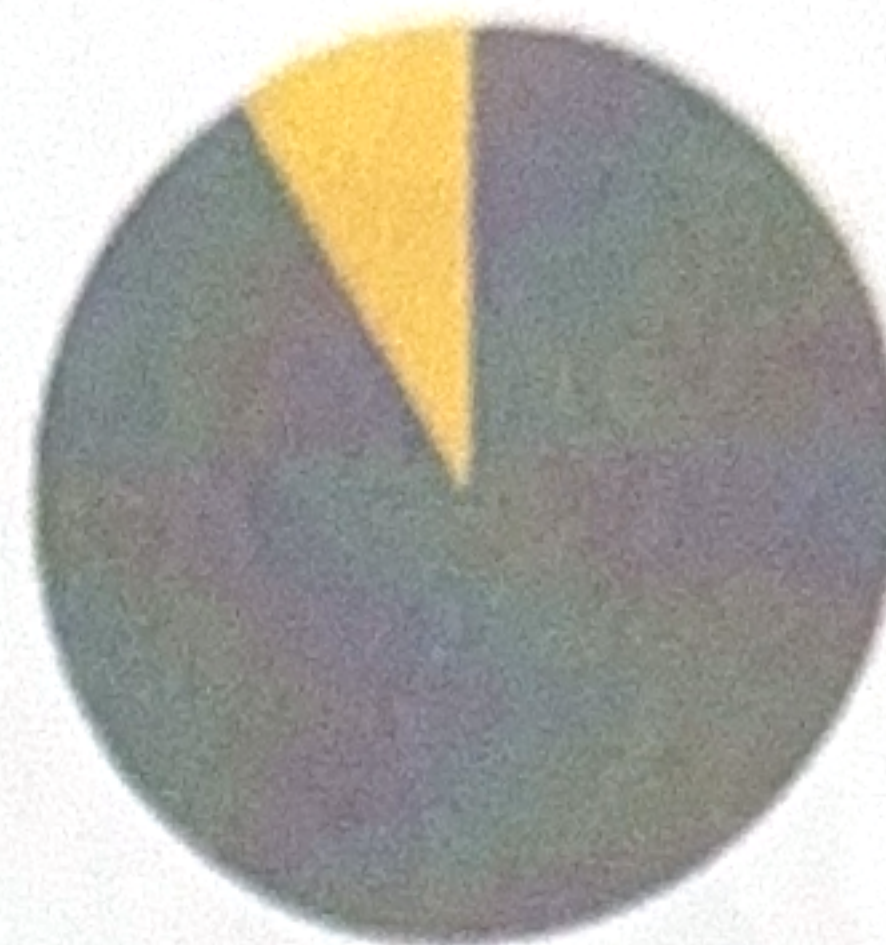

Elektřina ze sítě: 14,8
Slunce a energie prostředí: 1,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{\text{ext}}, W/(m^2 \cdot K)$	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A							
B	8,24 / Dop.	78 / Dop.					
C						9 / Dop.	4 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		13,93				1,61	0,72

Zpracovatel: Ing. Radim Smolka
Kontakt: ENERGO-DIALOG s.r.o.
603 916 479

Osvědčení č.: 1060
Vyhотовeno dne: 12.06.2020
Podpis:

