DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	☑
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	☑
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

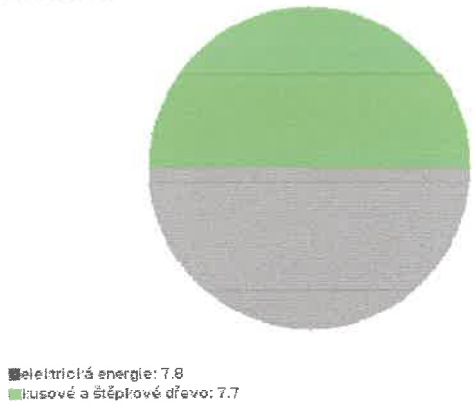

elektrická energie: 7.8
kusové a štěpkové dřevo: 7.7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	**Dílčí dodané energie** Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
A							
B	0.25 / 0.25	74.7 / 72.7				16.7	
C						19.2	3.7 / 3.7
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		11.8				3.0	0.6

Zpracovatel: **Ing. Ondřej Smejkal**
Kontakt: **K Silu 1154, 39301, Pelhřimov**
+420 776 139 011 / ondrej.smejkal@seznam.cz

Osvědčení č.: **1579**
Vyhotoveno dne: **1.2.2017**
Podpis:

Ing. ONDŘEJ SMEJKAL zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 1579 energetický specialista

číslo dokumentu: **0007/17**

SPK PELHŘIMOV S.R.O.
STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
K SILU 1154
393 01 PELHŘIMOV