


## Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky  
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších  
předpisů

---

Rodinné domy Jižní svahy - objekt D5

266 01, Beroun  
katastrální území Beroun [602868]  
parc. č. 2022/3

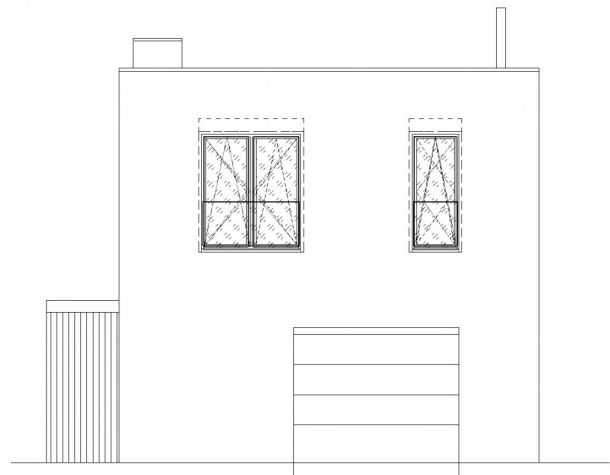

### Energetický specialista

Ing. Ctibor Hůlka  
Číslo oprávnění: 0269

### Evidenční číslo

394738.1

### Datum vydání

23.06.2023

### Verze dokumentu


Revize 01 - Změna zdroje tepla

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2022/3  
PSČ, místo: 266 01, Beroun  
K.ú., parcelní č.: Beroun (602868), 2022/3  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 184

m<sup>2</sup>

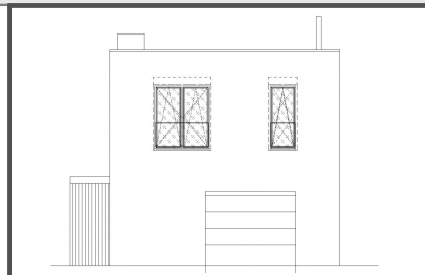

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro výstavbu  
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 12.7  
■ elektřina: 7.1



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>C</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	66.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>108 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	88.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Osvětlení	1.76 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka  
Osvědčení č.: 0269  
Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 394738.1  
Vyhотовeno dne: 23.06.2023  
Podpis:

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

## A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Beroun	Část obce:	
Ulice:		Č.p / č. or. (č.ev.)	
Katastrální území:	Beroun (602868)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	2022/3	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2022	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

### POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

#### Stručný popis budovy:

Předmětem průkazu energetické náročnosti budovy je novostavba rodinného domu typu T05 v lokalitě Jižní Svahy v Berouně. Dům má 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. Jedná se o jednu část rodinného dvojdomku. Na prostory rodinného domu navazují sousední obytné objekty.

Obvodové stěny RD jsou vyzděné z tvárnice Heluz tl. 250 mm, zateplené převážně pomocí tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tl. 180 mm, z důvodu požadavků na požární bezpečnost bude lokálně použita tepelná izolace z minerální vaty stejné tloušťky a obdobných parametrů. V místě provětrávané fasády je použito zateplení pomocí tepelné izolace z minerální vaty tl. 100 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové, pro zateplení střešní konstrukce RD je použita tepelná izolace z expandovaného polystyrenu min. tl. 220 mm (max. tl. 420 mm). Podlaha na terénu je zateplena kombinací tepelné izolace z expandovaného polystyrenu tl. 100 mm a kročejové izolace tl. 40 mm, tepelné izolační schopnost podlahy dále zvyšuje systémová deska podlahového vytápění. Výplně otvorů jsou zaskleny izolačním trojsklem.

#### Stručný popis technických systémů:

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je elektrické tepelné čerpadlo typu vzduch/voda o výkonu 5,8 kW (ALEZIO S R32 6 MR/E COMPACT). V objektu je navrženo podlahové vytápění. V případě potřeby je možné využít elektrický přímotopný žebřík o výkonu 300 W, který je umístěn v koupelně.

Ohřev TV bude řešen v zásobníku o objemu 263 l. Zásobník bude napojený na výše uvedené tepelné čerpadlo.

Dům bude větrán přirozeně, pomocí výplní otvorů.

V objektu není navržen systém chlazení.

Osvětlení bude řešeno až dle požadavků majitele - předpokládá se s použitím převážně LED svítidel s ručním ovládáním.

### GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m <sup>3</sup>	590,7
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m <sup>2</sup>	358,4
Objemový faktor tvaru budovy	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	0,61
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m <sup>2</sup>	184,1
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	27,3

### VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztázná plocha m <sup>2</sup>
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Obytné prostory	Rodinné domy - prostor bytu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	156,3
Z2	Garáž	Obecný prostor (n=0,33 1/h)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	27,9

**B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

**PALIVA**

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektrina	27,7%	---	---	---	6,5%	1,6%	---	35,9%
	5.50	---	---	---	1.30	0.32	---	7.12

**ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ**


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

energie okolního prostředí	54,0%	---	---	---	10,1%	---	---	64,1%
	10.7	---	---	---	1.99	---	---	12.7


**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

procentuální podíl	81,8%	---	---	---	16,6%	1,6%	---	100,0%
kWh/m <sup>2</sup> rok	88,1	---	---	---	17,9	1,8	---	107,7
MWh/rok	16.2	---	---	---	3.29	0.32	---	19.8

Podíl dodané energie dle účelu

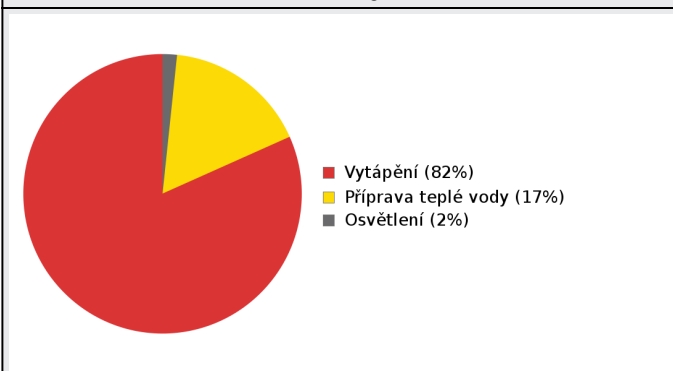

Podíl dodané energie dle energonositele

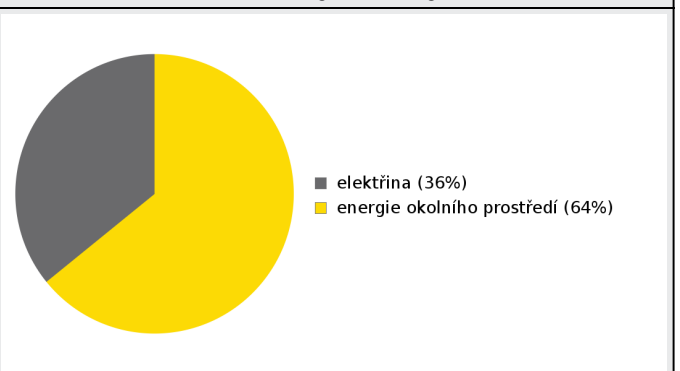

**C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE**

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
Dodaná energie v MWh/rok									


**ENERGONOSITELE**

elektřina	2,6	77,3%	---	---	---	18,2%	4,5%	---	100,0%
		14,3	---	---	---	3,37	0,84	---	18,5
energie okolního prostředí	0,0	0,0%	---	---	---	0,0%	---	---	0,0%
		0,00	---	---	---	0,00	---	---	0,00


**PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE**

procentuální podíl		77,3%	---	---	---	18,2%	4,5%	---	100,0%
kWh/m <sup>2</sup> /rok		77,7	---	---	---	18,3	4,6	---	100,6
MWh/rok		14,3	---	---	---	3,37	0,84	---	18,5

Podíl dodané energie dle účelu

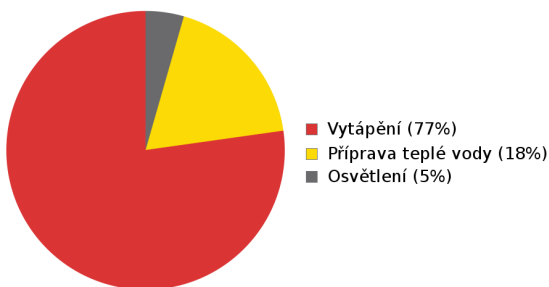


Podíl dodané energie dle energonositele

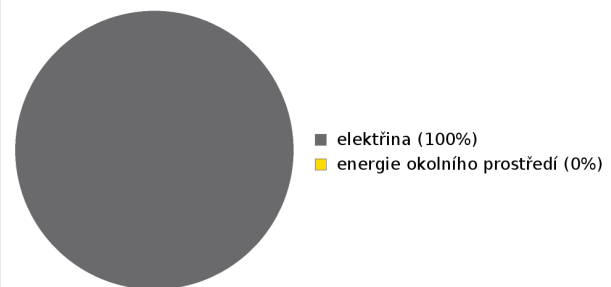


**D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE****BILANCE PODLE ENERGOISITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
<b>Celkem</b>	3.06	2.53	2.19	1.39	0.83	0.60	0.56	0.59	1.01	1.76	2.43	2.88
elektrina	1.06	0.88	0.77	0.50	0.32	0.24	0.23	0.24	0.38	0.63	0.85	1.01
energie okolního prostředí	1.99	1.64	1.42	0.88	0.51	0.36	0.33	0.35	0.63	1.13	1.58	1.88

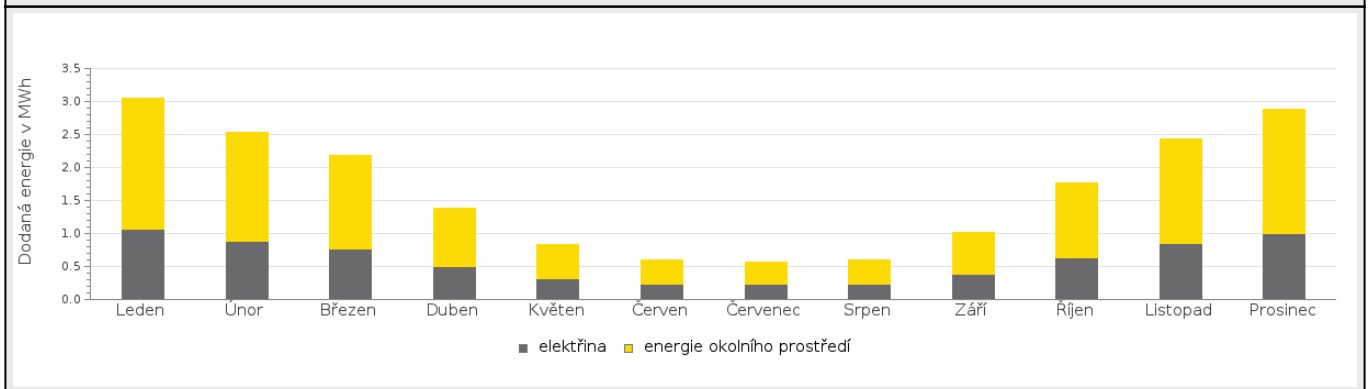**Roční průběh dodané energie podle energonositelů****BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
<b>Celkem</b>	3.06	2.53	2.19	1.39	0.83	0.60	0.56	0.59	1.01	1.76	2.43	2.88
Vytápění	2.74	2.24	1.88	1.09	0.53	0.31	0.27	0.30	0.72	1.46	2.13	2.56
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.28	0.25	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28
Osvětlení	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04

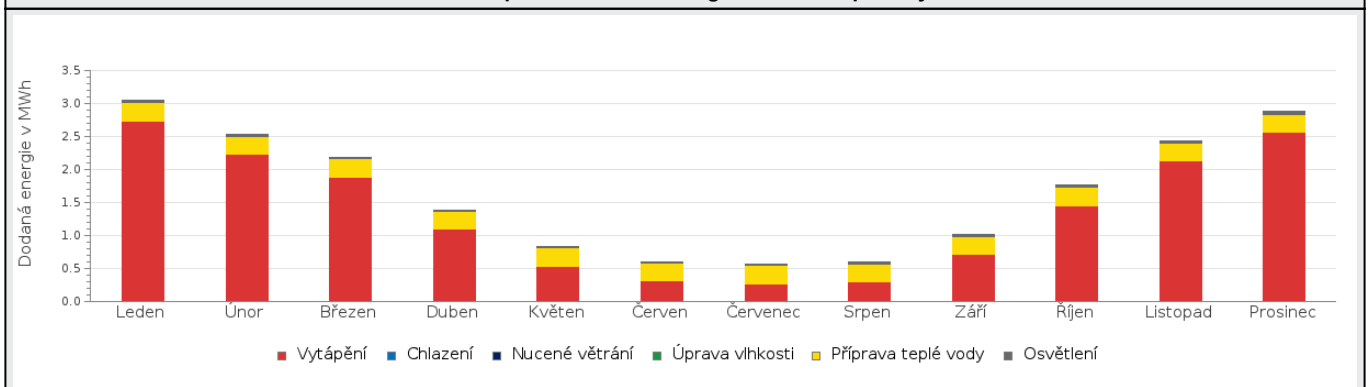
**Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby**

**E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ****BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	13.5	Solární zisky	MWh/rok	3.16
Větrání		3.43	Vnitřní zisky - lidé		1.04
Netěsnosti obálky - infiltrace		0.34	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		0.80
Celkem		17.3	Celkem		5.00

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	12,3	kWh/m <sup>2</sup> .rok	66,6
-----------------------------	---------	------	-------------------------	------

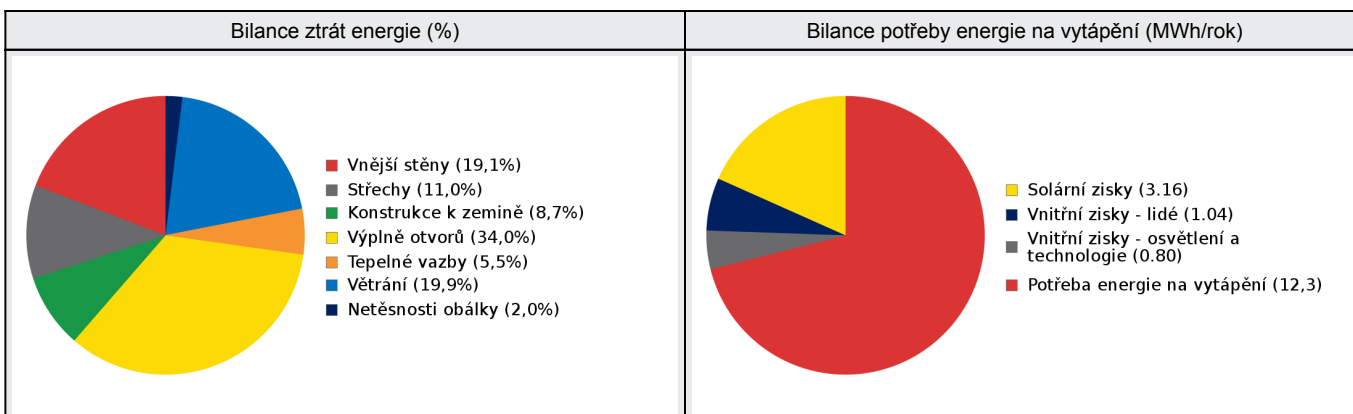**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

**F OBÁLKA BUDOVY**

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	$\Theta_i$	---	$A_j$	$U_j$	$U_{Nj}$	$U_{Rj}$	
		°C	---	m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> .K			

VNĚJŠÍ STĚNY				126,8				
STN-2	SE.02_KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS IZOLACE TL. 180mm SV (Z1)	20	EXT	26,3	0,184	0,30	0,21	88%
STN-3	SE.02_KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS IZOLACE TL. 180mm SZ (Z1)	20	EXT	56,7	0,184	0,30	0,21	88%
STN-4	SE.02_KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS IZOLACE TL. 180mm JZ (Z1)	20	EXT	24,4	0,184	0,30	0,21	88%
STN-4	SE.02_KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS IZOLACE TL. 180mm JZ (Z2)	10	EXT	9,3	0,184	0,55	0,39	48%
STN-5	SE.03_PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA + MINERAL. IZOLACE TL. 100mm SZ (Z1)	20	EXT	10,2	0,242	0,30	0,21	115%

STŘECHY				92,1				
STR-1	SS.01_PLOCHÁ STŘECHA (Z1)	20	EXT	92,1	0,141	0,24	0,17	84%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				92,1				
PDL(z)-8	SP.01_1.NP (NA TERÉNU) - SUCHÉ PROSTORY (Z1)	20	ZEM	64,2	0,218	0,45	0,32	69%
PDL(z)-14	Podlaha na terénu - garáž (Z2)	10	ZEM	27,9	0,500	0,80	0,56	89%

VÝPLNĚ OTVORŮ				47,5				
VYP-9	Okna SZ (Z1)	20	EXT	15,3	0,900	1,50	1,05	86%
VYP-10	Okna SV (Z1)	20	EXT	18,6	0,900	1,50	1,05	86%
VYP-11	Okna JZ (Z1)	20	EXT	5,3	0,900	1,50	1,05	86%
VYP-12	Vstupní dveře SZ (Z1)	20	EXT	2,3	1,200	1,70	1,14	105%
VYP-13	Garážová vrata JZ (Z2)	10	EXT	6,1	2,500	3,00	1,96	128%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb $\Delta U_{tb}$				---	0,020	---	0,014	143%



**G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY****VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla <sup>1</sup>	Systém vytápění uvnitř budovy							Potřeba energie na vytápění
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	
					kW	MWh/rok			
TČ-1	Tepelné čerpadlo ALEZIO S R32 6 MR/E	5,79	elektřina	4.05	---	3,65	Z1: 93% Z2: 93%	Z1: 83% Z2: 88%	93% 11.4
K-2	El. topné žebříky	0,3	elektřina	1.00	95	---	Z1: 93% Z2: 93%	Z1: 83% Z2: 88%	6% 0.74
K-3	Bivalentní zdroj	9	elektřina	0.17	95	---	93%	83%	1% 0.12

**PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							Potřeba energie ohřev teplé vody
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	
					kW	MWh			
TČ-1	Tepelné čerpadlo ALEZIO S R32 6 MR/E	5,79	elektřina	1.29	---	2,55	TVsys 1: 65,5	33,87	100,0 3.00

**OSVĚTLENÍ**

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztážená plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	Kombinované osvětlení	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 100 lm/W	127,88	100	0,90	1,00	1,00	0,77
Z2 (L1)	Umělé osvětlení	LED - kompaktní provedení pro domácnosti 100 lm/W	23,89	30	0,90	1,00	1,00	1,00

H

## DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

### SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE



V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
<b>KROK 1</b>	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
<b>KROK 2</b>	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	<b>Větrání:</b> OP <sub>T-1</sub> - Nucené větrání s rekuperací Je doporučeno nucené větrání rodinného domu se zpětným získáváním tepla, v návrhu opatření je uvažováno s účinností rekuperace min. 75 %.
<b>KROK 3</b>	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	<b>Větrání:</b> OP <sub>T-1</sub> - Nucené větrání s rekuperací Je doporučeno nucené větrání rodinného domu se zpětným získáváním tepla, v návrhu opatření je uvažováno s účinností rekuperace min. 75 %.

### POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
<b>KROK 4</b>	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Při uvažování obvyklých cen je doporučena instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu o výkonu cca 4 kWp (předpokládá se jihozápadní orientace panelů se sklonem 15 °).
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	ANO	Zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla není vhodné z technického a ekonomického hlediska.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Připojení na soustavu zásobování tepelnou energií není v dané lokalitě dostupné.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	Instalace jiného typu tepelného čerpadla není vhodná z ekonomického hlediska.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
<b>Popis souboru opatření</b>	Parametry stavebních konstrukcí jsou na optimální úrovni, další zlepšení stavebních konstrukcí není ekonomicky efektivní. Je doporučena instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro větrání RD, účinnost rekuperace je uvažována min. 75 %. Dále je doporučena instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu o výkonu cca 4 kWp (předpokládá se jihozápadní orientace panelů se sklonem 15 °).			
	<b>Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody</b>	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>Neobnovitelná primární energie</b>	<b>Klasifikační třída neobnovitelné primární energie</b>
	kWh/m <sup>2</sup> .rok	kWh/m <sup>2</sup> .rok	kWh/m <sup>2</sup> .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
<b>Hodnocená budova</b>	77,10	107,72	100,55	
	<b>14.2</b>	<b>19.8</b>	<b>18.5</b>	
<b>Soubor navržených opatření</b>	63,77	91,64	36,79	
	<b>11.7</b>	<b>16.9</b>	<b>6.77</b>	
<b>Dosažená úspora energie</b>	13,33	16,08	63,76	-
	<b>2.45</b>	<b>2.96</b>	<b>11.7</b>	

**I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY****CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	§6 odst. 1	Splněno:	ANO
-------------------------	------------	----------	-----

**REFERENČNÍ BUDOVA**

Úroveň referenční budovy:	budova s téměř nulovou spotřebou energie do 31.12.2021			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztážná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup> .rok	%
	Z1 - Obytné prostory (obytná zóna)	156,3	79,5	25
Z2 - Garáž (ostatní zóna)	27,9	10		

**PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

**MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**OBÁLKA BUDOVY**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m <sup>2</sup> .K	Budova jako celek				0,31	0,34	ANO
---	---------------------	-------------------	--	--	--	------	------	-----

**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)


Celková dodaná energie	kWh/m <sup>2</sup> .rok	Budova jako celek				107,72	140,60	ANO
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	--------	--------	-----

**NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m <sup>2</sup> .rok	Budova jako celek				100,55	112,17	ANO
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	--------	--------	-----

**J OSTATNÍ ÚDAJE****METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	 DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	7.0.9
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - průměr ČR)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.			
Název stavby:	Rodinné domy Jižní svahy - objekt D5	Stupeň PD:	DPS (dokumentace pro provedení stavby)
Stavebník:	Jižní svahy, a.s.	IČ:	27374467
Generální projektant:	EBM Expert, s.r.o.	IČ:	25514741
Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Zelenka	Č. autorizace:	0008991

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	<a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a>
Katalog úspor energie:	<a href="http://uspornaopatreni.cz">http://uspornaopatreni.cz</a>

## K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Ctibor Hůlka	Číslo oprávnění:	0269
Telefon:	+420 234 054 284	E-mail:	info@dekprojekt.cz

URČENÁ OSOBA			
<i>V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.</i>			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-

PLATNOST PRŮKAZU			
<i>Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.</i>			
Evidenční číslo průkazu:	394738.1	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	23.06.2023		
Platnost průkazu do:	23.06.2033		