

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kpt. Fechtnera 446,447,448,**  
**k.ú. 646997, p.č. st. 570, ...**

PSČ, místo: **500 09, Hradec Králové**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2426** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru AV: **0.40** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **2007** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

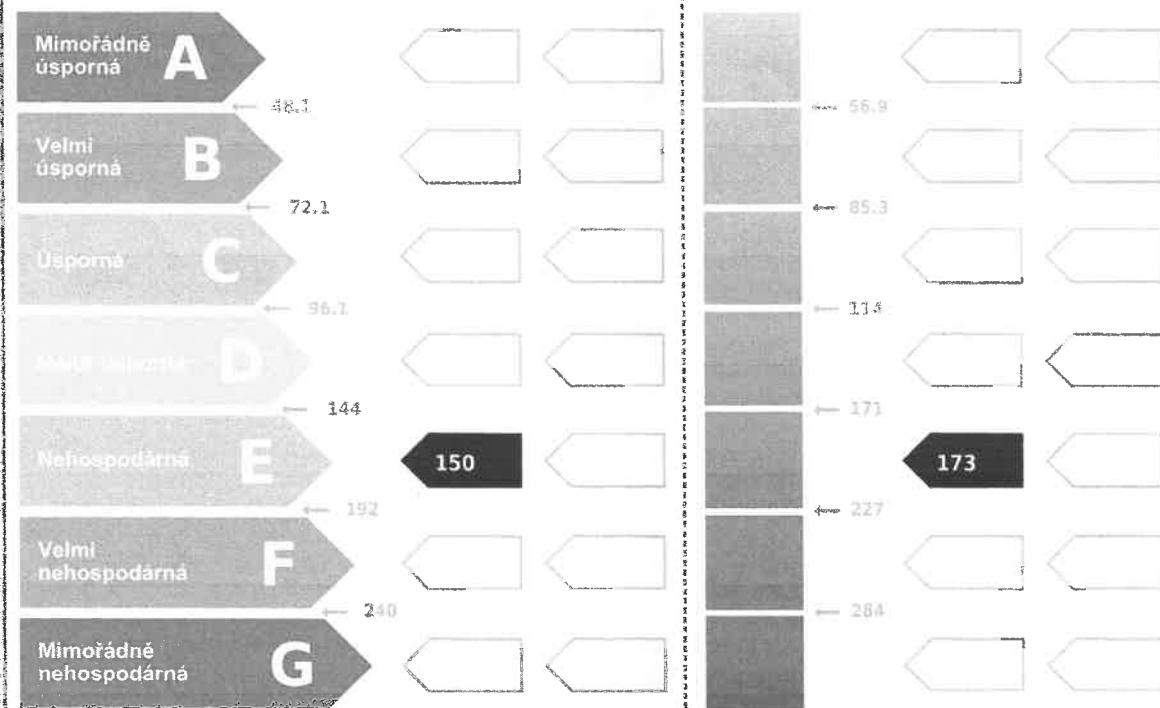

Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

**301.6**

**347.4**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		Doporučení ↓ Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Opatření pro	Stanovena	
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

### PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [ MWh/rok ]

■ zemní plyn: 293.3  
■ elektrická energie: 8.3

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{\text{em}} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
<b>A</b>							
<b>B</b>						23.0	3.9
<b>C</b>							
<b>D</b>							
<b>E</b>	0.70	123					
<b>F</b>							
<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>247.0</b>				<b>46.2</b>	<b>7.9</b>
	MWh/rok						

Zpracovatel: <b>Ing. Jan Salava</b> Kontakt: <b>Holečkova 789, 15000, Praha</b> <b>773952025 / jansalava@volny.cz</b>	Osvědčení č.: <b>372</b> Vyhotoveno dne: <b>6.9.2014</b> Podpis:
---	--