

# Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky  
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění  
pozdějších předpisů

---

rodinný dům  
V Pískovně 314  
25207, Štěchovice  
katastrální území Štěchovice u Prahy  
[763250]  
parc. č. St.611



## Energetický specialista

Ing. Jarmila Bílá zpracoval Ing. Miloš Vrba  
Číslo oprávnění: 0360

## Evidenční číslo

849648.0

## Datum vydání

13.05.2026

## Verze dokumentu

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V Pískovně, 314  
PSČ, místo: 25207, Štěchovice  
K.ú., parcelní č.: Štěchovice u Prahy (763250), St.611  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 276 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 15.4  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.8  
■ elektřina: 6.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	62.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	105 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Vytápění	90.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Osvětlení	2.01 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá, zpracoval Ing. Miloš Vrba  
Osvědčení č.: 0360  
Kontakt: vrba.milos@gmail.com

Ev. č. průkazu: 849648.0  
Vyhотовeno dne: 13.05.2026  
Podpis:



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

## A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Štěchovice	Část obce:	
Ulice:	V Pískovně	Č.p. / č. or. (č.ev.)	314
Katastrální území:	Štěchovice u Prahy (763250)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	St.611	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1980	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

### POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

#### Stručný popis budovy:

RD - objekt k bydlení. Přízemní, celkově podsklepená stavba s účelově využitým podkrovím. Zdivo SIPOREX, zatepleno kontaktním tepelně izolačním systémem tl. 60mm. Okna plast s izolačním trojsklem. Suterén a půdní prostor nevytápěná zóna.

#### Stručný popis technických systémů:

Vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s kotlem Buderus LOGANO S111 na tuhá paliva a krbovými kamny, přípava TUV nepřímotopovým zásobníkem 200 l.

### GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m <sup>3</sup>	611,6
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m <sup>2</sup>	503,5
Objemový faktor tvaru budovy	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	0,82
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m <sup>2</sup>	275,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	19,1

### VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztázná plocha m <sup>2</sup>
			Vytápění	Chlazení		
Z1	obytná zóna	Rodinné domy - prostor bytu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	275,7
NZ2	suterén	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
NZ3	půdní prostor	Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-

**B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

**PALIVA**

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektrina	17,8%	---	---	---	3,6%	1,9%	---	23,3%
	5.15	---	---	---	1.04	0.55	---	6.75
kusové dřevo, dřevní štěpka	23,5%	---	---	---	---	---	---	23,5%
	6.83	---	---	---	---	---	---	6.83

**ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ**


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

energie okolního prostředí	44,3%	---	---	---	9,0%	---	---	53,2%
	12.8	---	---	---	2.60	---	---	15.4


**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

procentuální podíl	85,5%	---	---	---	12,5%	1,9%	---	100,0%
kWh/m <sup>2</sup> rok	90,0	---	---	---	13,2	2,0	---	105,3
MWh/rok	24.8	---	---	---	3.64	0.55	---	29.0

Podíl dodané energie dle účelu

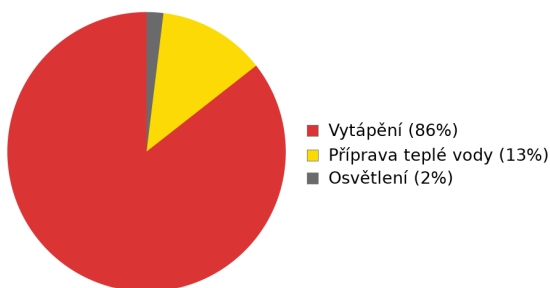

Podíl dodané energie dle energonositele

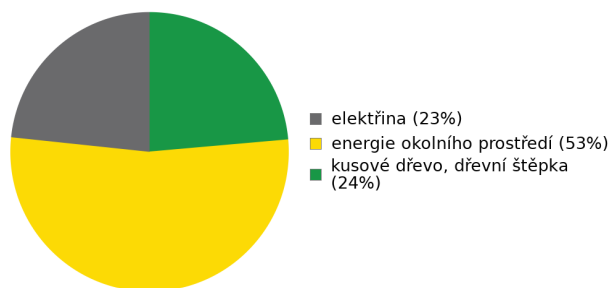

## C

## PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
Dodaná energie v MWh/rok									


## ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	72,8%	---	---	---	14,7%	7,8%	---	95,4%
		10.8	---	---	---	2.19	1.16	---	14.2
energie okolního prostředí	0,0	0,0%	---	---	---	0,0%	---	---	0,0%
		0.00	---	---	---	0.00	---	---	0.00
kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	4,6%	---	---	---	---	---	---	4,6%
		0.68	---	---	---	---	---	---	0.68


## PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	77,4%	---	---	---	---	14,7%	7,8%	---	100,0%
kWh/m <sup>2</sup> rok	41,7	---	---	---	---	7,9	4,2	---	53,9
MWh/rok	11.5	---	---	---	---	2.19	1.16	---	14.9

Podíl dodané energie dle účelu

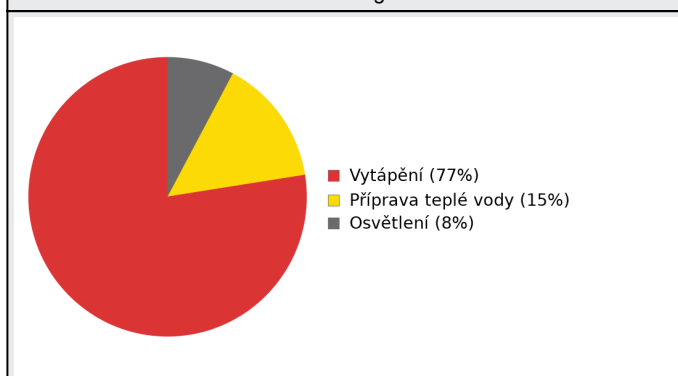


Podíl dodané energie dle energonositele

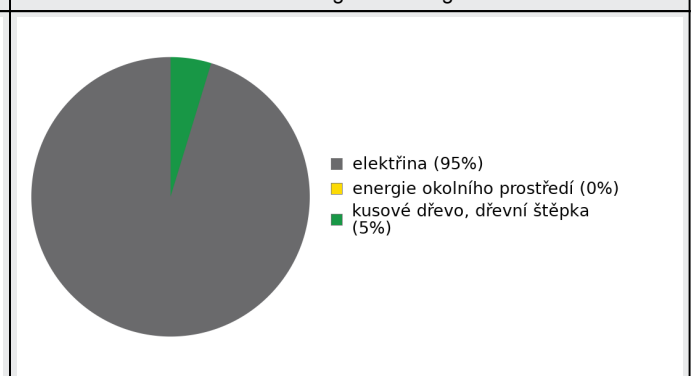


**D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE****BILANCE PODLE ENERGOISITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
<b>Celkem</b>	4.91	4.04	3.44	2.12	1.01	0.56	0.45	0.46	1.21	2.52	3.73	4.56
elektřina	1.08	0.90	0.77	0.50	0.27	0.17	0.15	0.15	0.31	0.59	0.84	1.01
energie okolního prostředí	2.58	2.12	1.82	1.13	0.56	0.32	0.27	0.28	0.66	1.34	1.97	2.39
kusové dřevo, dřevní štěpka	1.25	1.02	0.85	0.49	0.18	0.06	0.03	0.03	0.24	0.60	0.93	1.15

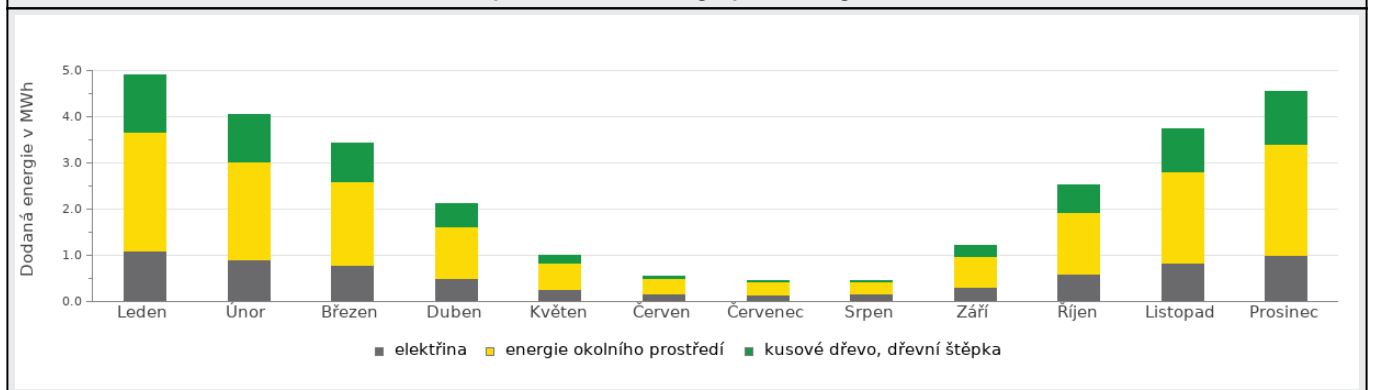**Roční průběh dodané energie podle energoisitelů****BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
<b>Celkem</b>	4.91	4.04	3.44	2.12	1.01	0.56	0.45	0.46	1.21	2.52	3.73	4.56
Vytápění	4.55	3.72	3.08	1.77	0.66	0.22	0.10	0.11	0.86	2.17	3.39	4.20
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.31	0.28	0.31	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.31
Osvětlení	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05

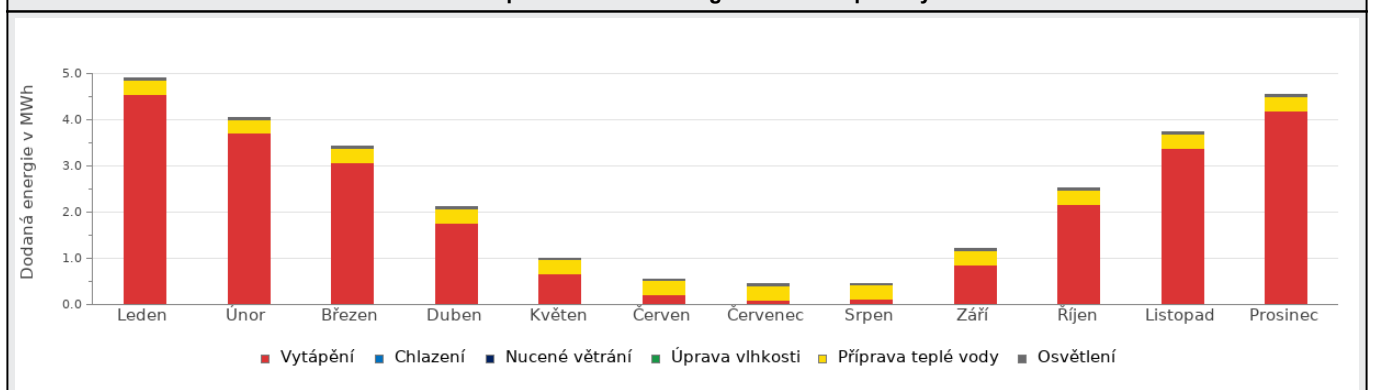
**Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby**

**E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ****BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	17.2	Solární zisky	MWh/rok	3.62
Větrání		5.27	Vnitřní zisky - lidé		2.01
Netěsnosti obálky - infiltrace		2.02	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		1.60
Celkem		24.5	Celkem		7.24

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	17,2	kWh/m <sup>2</sup> .rok	62,5
-----------------------------	---------	------	-------------------------	------

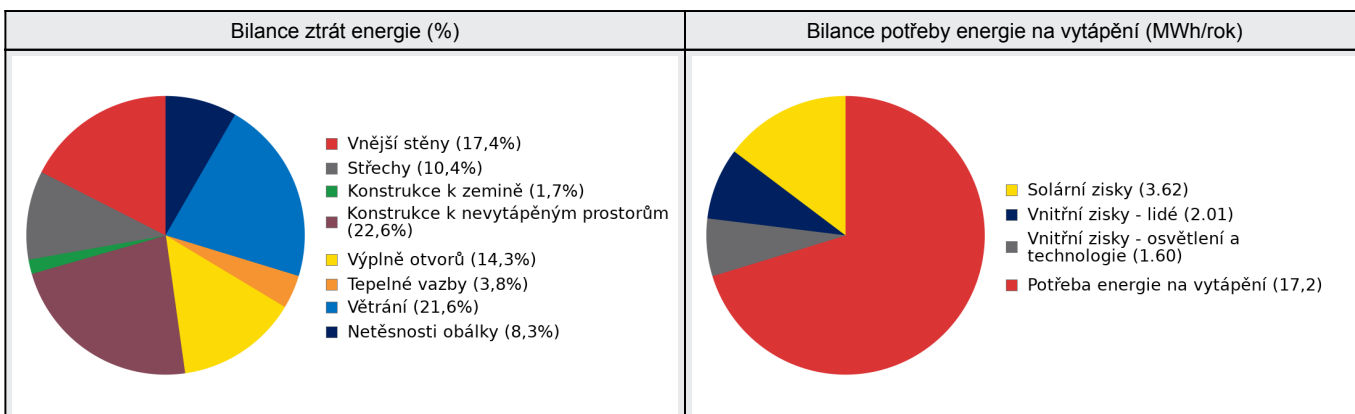**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

<b>F</b>	<b>OBÁLKA BUDOVY</b>
----------	----------------------

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
					$U_j$	$U_{N,j}$	$U_{R,j}$	
Ozn.	Název	°C	---	m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> .K			

VNĚJŠÍ STĚNY				140,6				
STN-1	obvodová stěna - SZ (Z1)	20	EXT	29,7	0,300	0,30	0,30	100%
STN-2	obvodová stěna - JZ (Z1)	20	EXT	36,0	0,300	0,30	0,30	100%
STN-3	obvodová stěna - JV (Z1)	20	EXT	33,5	0,300	0,30	0,30	100%
STN-4	obvodová stěna - SV (Z1)	20	EXT	41,4	0,300	0,30	0,30	100%

STŘECHY				133,3				
STR-14	střeška - SZ (Z1)	20	EXT	34,0	0,190	0,24	0,24	79%
STR-15	střeška - JZ (Z1)	20	EXT	31,0	0,190	0,24	0,24	79%
STR-16	střeška - JV (Z1)	20	EXT	36,2	0,190	0,24	0,24	79%
STR-17	střeška - SV (Z1)	20	EXT	32,1	0,190	0,24	0,24	79%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				12,0				
PDL(z)-12	Podlaha (Z1)	20	ZEM	12,0	0,530	0,45	0,45	118%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				182,2				
STR-19	strop pod půdou (Z1-Z3)	20	NZ3	54,0	0,190	0,30	0,30	63%
PDL-20	strop nad suterénem (Z1-Z2)	20	NZ2	128,2	0,530	0,30	0,30	177%

VÝPLNĚ OTVORŮ				35,4				
VYP-6	vstupní dveře (Z1)	20	EXT	2,0	1,700	1,70	1,70	100%
VYP-7	výplně - JZ (Z1)	20	EXT	7,0	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-8	výplně - SZ (Z1)	20	EXT	14,2	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-9	výplně - JV (Z1)	20	EXT	8,8	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-10	výplně - SV (Z1)	20	EXT	1,2	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-11	střešní okna - SV (Z1)	20	EXT	2,2	1,400	1,50	1,50	93%

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb $\Delta U_{tb}$				---	0,020	---	0,020	100%

**G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY****VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla <sup>1</sup>	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
					kW	MWh/rok			
TČ-3	tepelné čerpadlo	16,00	elektřina	5.15	---	3,49	87%	88%	80,0%
									13.8
K-1	krbová kamna	7	kusové dřevo, dřevní štěpka	3.51	64	---	87%	88%	10,0%
									1.72
K-2	Buderus Logano S111	16	kusové dřevo, dřevní štěpka	3.31	68	---	87%	88%	10,0%
									1.72

**PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
					kW	MWh			
TČ-3	tepelné čerpadlo	16,00	elektřina	1.04	---	3,49	TVsys 1: 81,5	45,97	100,0
									3.64

**OSVĚTLENÍ**

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztázná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m <sup>2</sup>	lux	---	---	---	---
Z1 (L1)	osvětlení obytné části	referenční hodnota vyhl. 264/2020 Sb. - obytné zóny	238,10	32	1,70	1,00	1,00	0,77
NZ2 (L1)	technické prostory	referenční hodnota vyhl. 264/2020 Sb. - ostatní zóny	116,90	100	1,10	1,00	1,00	1,00

H

## DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

### SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE



V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	<b>Příprava TV:</b> OP <sub>T</sub> -1 - osazení 10 ks FVE panelů na střechu budovy  <b>Osvětlení:</b> OP <sub>T</sub> -1 - osazení 10 ks FVE panelů na střechu budovy

### POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	instalace 10 ks panelů FVE na střechu budovy
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla zde není vhodná z důvodu dlouhé ekonomické návratnosti.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Soustava zásobování teplem nebo chladem není k dispozici.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	Tepelné čerpadlo již osazeno.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
<b>Popis souboru opatření</b>	V průkazu ENB je navržen soubor opatření s cílem snížení spotřeby energie v objektu, provozních nákladů a dopadu provozu domu na životní prostředí. Jedná se o osazení FVE na střechu budovy. Při použití tohoto navrženého opatření bude dosaženo klasifikační třídy A - mimořádně úsporná stavba z pohledu požadavků na primární neobnovitelné energie.			
	<b>Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody</b>	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>Neobnovitelná primární energie</b>	<b>Klasifikační třída neobnovitelné primární energie</b>
	kWh/m <sup>2</sup> .rok	kWh/m <sup>2</sup> .rok	kWh/m <sup>2</sup> .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
<b>Hodnocená budova</b>	72,15	105,25	53,89	
	<b>19.9</b>	<b>29.0</b>	<b>14.9</b>	
<b>Soubor navržených opatření</b>	72,10	105,20	29,80	
	<b>19.9</b>	<b>29.0</b>	<b>8.22</b>	
<b>Dosažená úspora energie</b>	0,05	0,05	24,09	-
	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>6.64</b>	

**I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY****CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

**REFERENČNÍ BUDOVA**

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup> .rok	%
	Z1 - obytná zóna (obytná zóna)	275,7	72,9	3

**PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

**MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**OBÁLKA BUDOVI**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m <sup>2</sup> .K	Budova jako celek		0,34	0,37	---
---	---------------------	-------------------	--	------	------	-----

**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m <sup>2</sup> .rok	Budova jako celek		105,25	117,42	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--------	--------	-----

**NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE**

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m <sup>2</sup> .rok	Budova jako celek		53,89	115,82	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	-------	--------	-----

**J OSTATNÍ ÚDAJE****METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.1.3 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

**ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY**

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

**DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ**Bezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

<b>Jméno / obchodní firma:</b>	Ing. Jarmila Bílá, zpracoval Ing. Miloš Vrba	<b>Číslo oprávnění:</b>	0360
<b>Telefon:</b>	+420 602 329 649	<b>E-mail:</b>	vrba.milos@gmail.com


**URČENÁ OSOBA**

*V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.*

<b>Jméno a příjmení:</b>	-	<b>Číslo oprávnění:</b>	-
--------------------------	---	-------------------------	---

**PLATNOST PRŮKAZU**

*Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.*

<b>Evidenční číslo průkazu:</b>	849648.0	<b>Podpis energetického specialisty:</b>	
<b>Datum vyhotovení průkazu:</b>	13.05.2026		
<b>Platnost průkazu do:</b>	13.05.2036		