

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Třemošná , p.č. 599, 600/1**

PSČ, místo: **330 11, Třemošná**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2879** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.40** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **2243.6** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

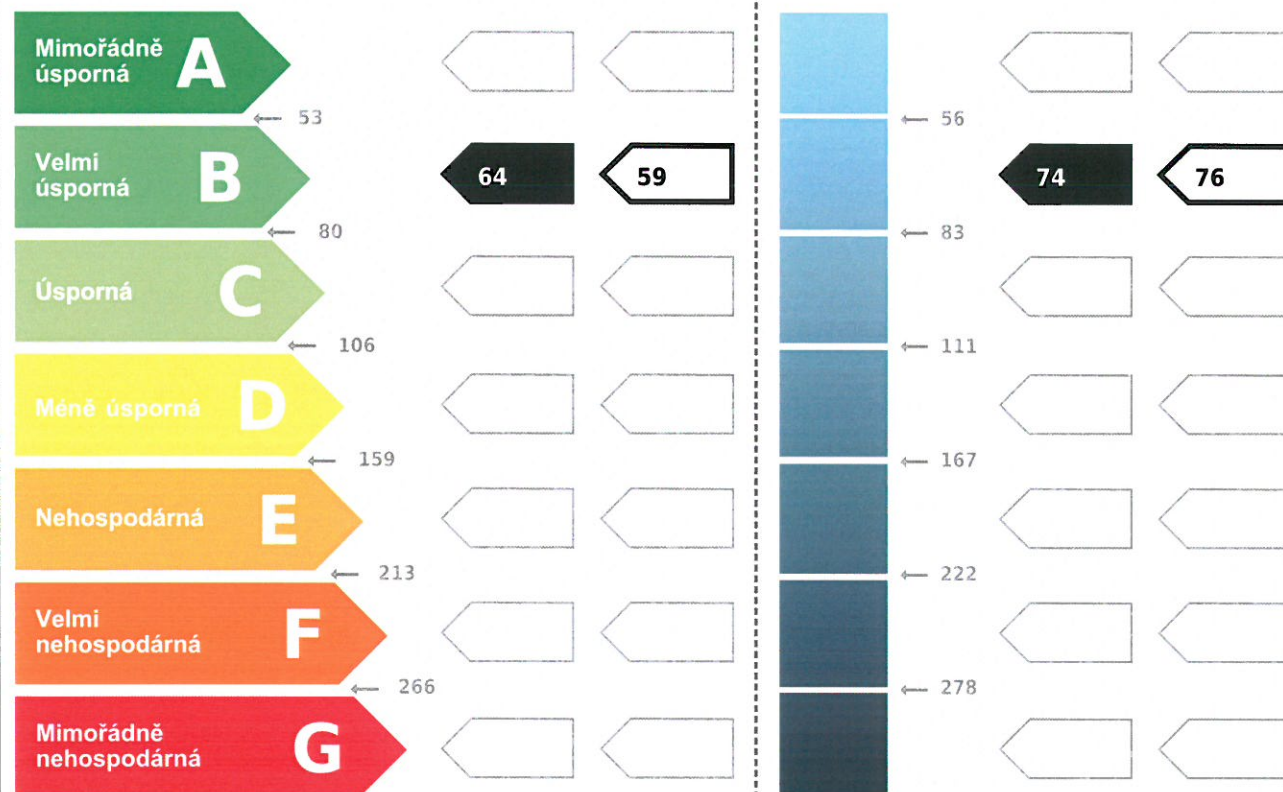

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**144.3**

**165.6**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

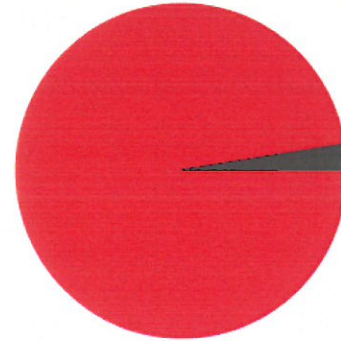

zemní plyn: 140.7  
elektrická energie: 3.6

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Mimořádně uspokojivě		28.2				1.0	1.00
A	0.23	0.23	39.4				
B							
C						23.9	23.9
D							
E							
F							
G				4.0			
Mimořádně nespokojivě							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>88.4</b>				<b>53.7</b>	<b>2.2</b>

Zpracovatel: **Ing. Tereza Foukalová**  
Kontakt: **Trnová 276, 330 13, Trnová**  
**+420 602 828 107 / zimovat@seznam.cz**

Osvědčení č.: **1695**  
Vyhotoveno dne: **19.06.2020**  
Podpis: