

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pražská 3200/63b, 3201/63c, 3202/63d, 3203/63e

PSČ, místo: 669 02 Znojmo

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3870,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,36 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 3713,2 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

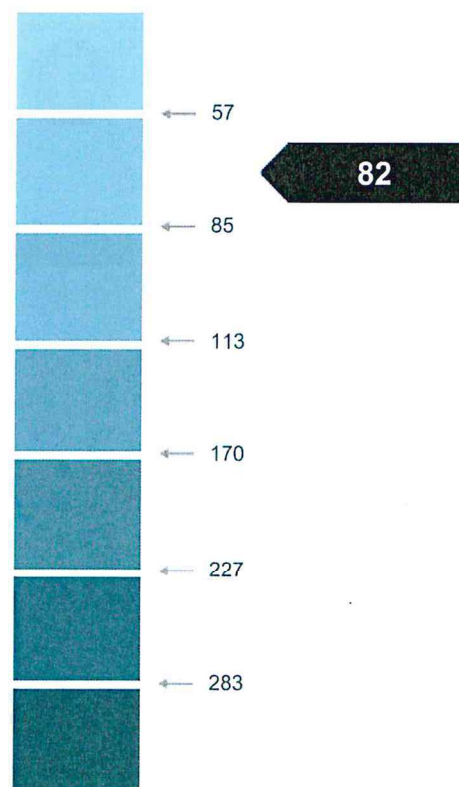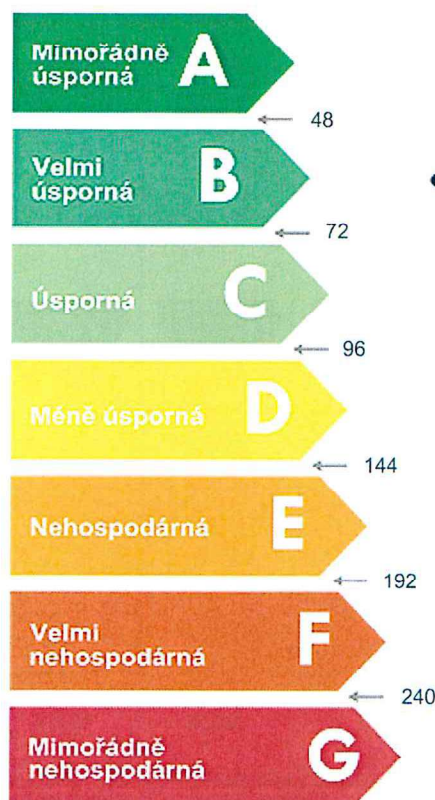

71

82

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

265,198


303,278

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 14,8
Zemní plyn: 84,7
Dálkové teplo: 165,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimotřídně úspěšná							
A							
B		45					
C	0,41					23	4
D							
E							
F							
G							
Mimotřídně neúspěšná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		165,71				84,96	14,53

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Pipa

Kontakt: U Trezorky 921/2
158 00 Praha

Osvědčení č.: 1433

Vyhotoveno dne: 16.11.2017

Podpis: