

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Frýdlantská 1296 - 1307**
 PSC, místo: **182 00 Kobylice**
 Typ budovy: **Bytový dům, Budova pro obchodní účely**
 Plocha obálky budovy: **25 168 m²**
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,33 m²/m³**
 Energetický vztažná plocha: **26 456 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu objektu na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

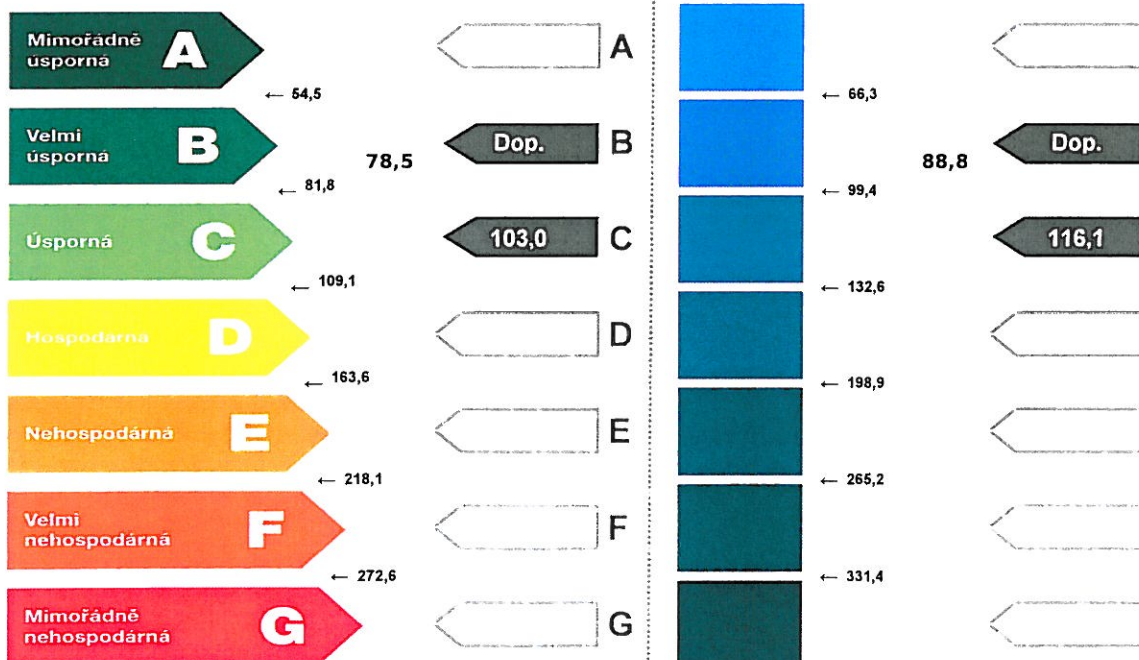

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

2 725,9


3 070,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☒	
Úspory teplé vody:	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

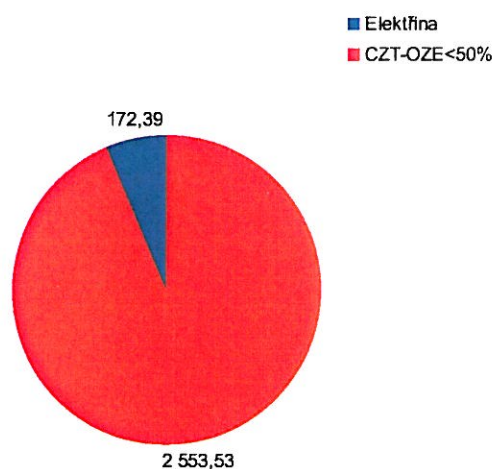

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m².K)	Díleč dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m².rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		Dop.				Dop.	Dop.
C		52,4				22,2	4,4
D	Dop. 0,58	58,9					5,7
E	0,72					38,5	
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1 557,0				1 018,1	150,8

Zpracovatel: Ing. Bruno Vallance
Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Osvědčení č.: 093
Vyhотовeno dne: 29. prosinec 2014
Podpis:

